

LA335 Montaje de seccionador portafusible 160 A para líneas de B.T



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LA 335	07/11/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



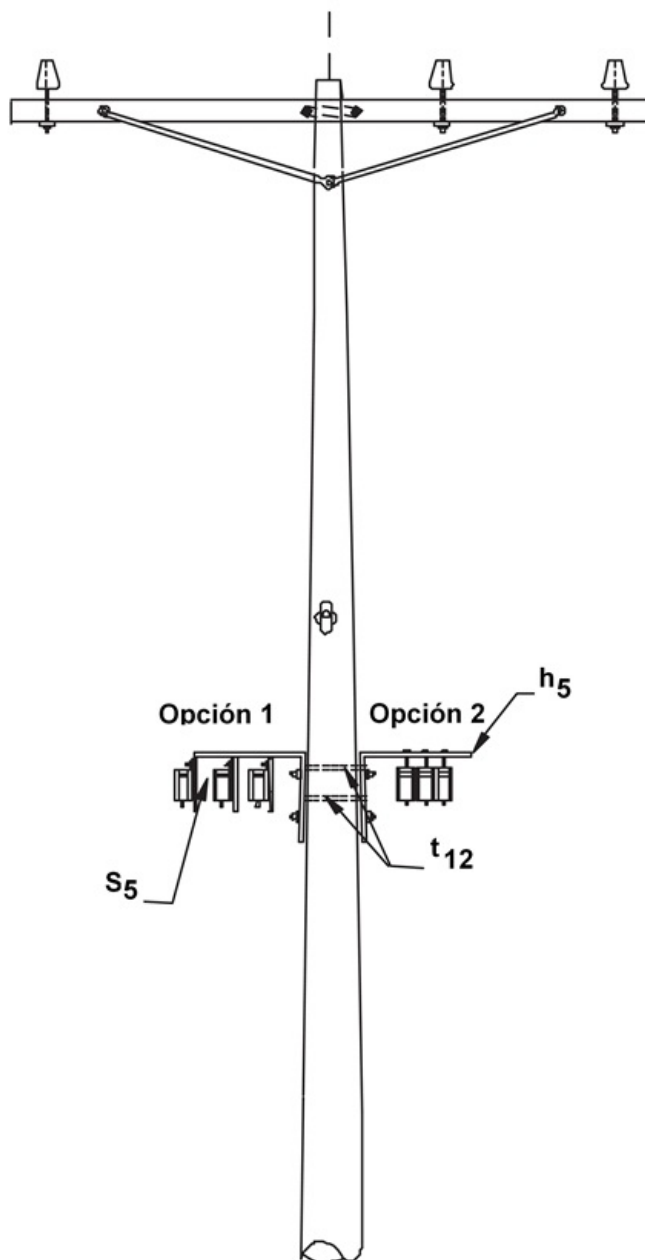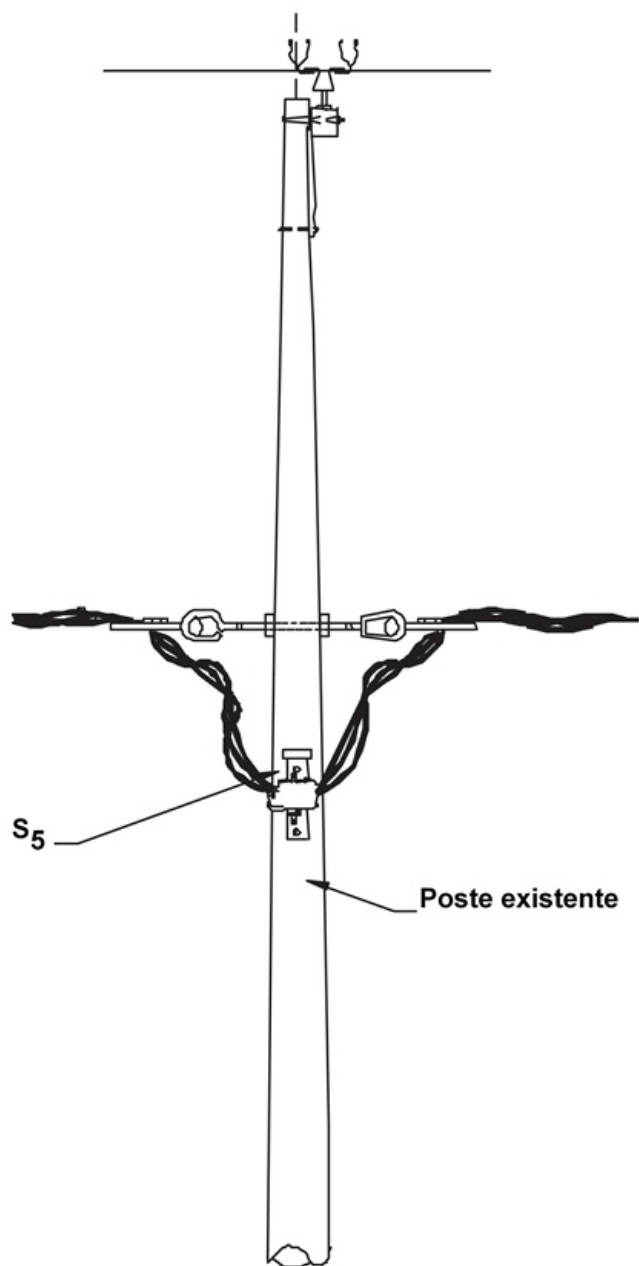

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₉₄	6	6762503	ET516	Fusible tipo NH2 – 250 A ⁽²⁾
h ₅	2	6762508		Herraje para soporte de seccionador de B.T. de 160 A
S ₅	6	6762354	ET511	Seccionador portafusible para B.T. 160 A
t ₁₂	2	6762252	ET457	Tomillo de acero galvanizado de 5/8" x 10" ⁽¹⁾

ALTERNATIVAS:

(1) Abrazadera de dos salidas z₁₄ y tomillo de carruaje t₅.

(2) El fusible es una referencia, consulte la norma ET516 para selección.