

LAR120 Línea rural 34,5 kV estructura en H con suspensión horizontal


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR120	02/12/2019

55P
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

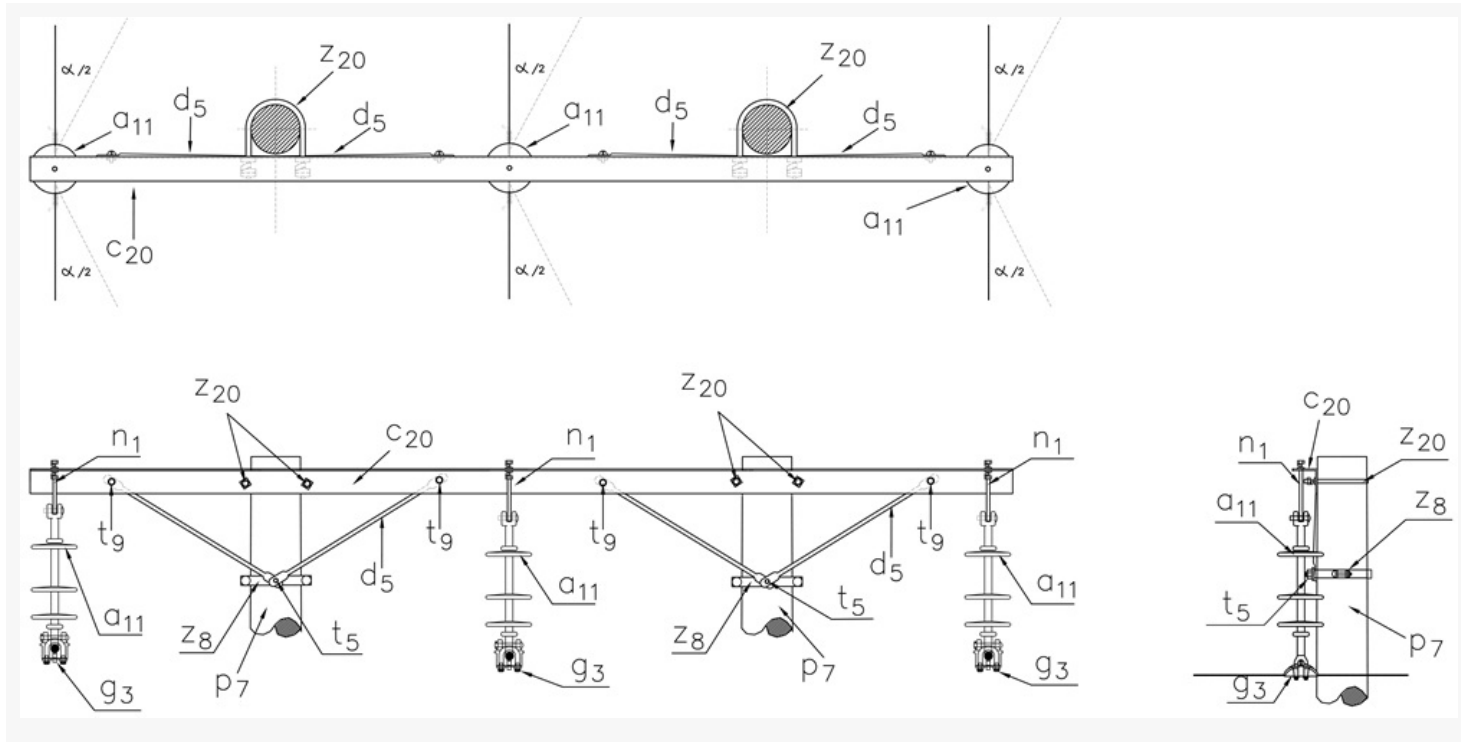

LISTA DE MATERIALES


SÍMB.	CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a11	6	300538	GSCC010	Aislador de suspensión polimérico 36 kV. GSCC010/09
c20	1		ET419	Cruceta metálica de 4 m
d5	4	240084	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 2
g3	3		ET351	Grapa de suspensión de M.T.
n1	3	201016	ET461	Perno de ojo tipo 1 (5/8" x 203 mm)
p7	1	230958	GSS002	Poste de concreto 14 m 750 kg. GSS002/47 (1)
t5	2	251363	ET456	Tomillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
t9	5	274482	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 2"
z8	2	274299	ET431	Abrazadera de una salida tipo 3, 180 mm (2)
z20	2	274293	ET436	Abrazadera en U tipo 2, 180 mm (3)

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste metálico ([ET208](#)) o Poste de Fibra ([ET205](#)).
- (2) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la [ET431](#) para su selección adecuada.
- (7) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la [ET436](#) para su selección adecuada.

CURVAS DE UTILIZACIÓN

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

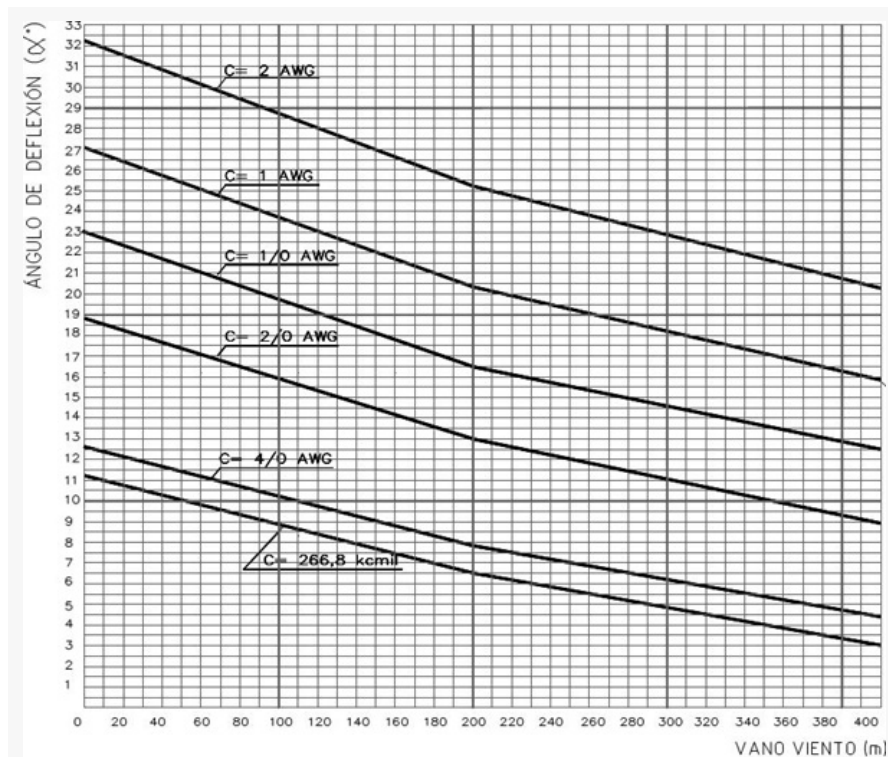

NOTAS DE UTILIZACIÓN:

- Vano peso máximo 1 000 m
- Máxima relación de vanos adyacentes 2,5