

LAR276 Línea rural 13,2 – 11,4 kV derivación trifásica poste a poste


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 276	02/11/2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

55P
VIGILADO
COMITÉ DE NORMAS
DE SERVICIOS PÚBLICOS

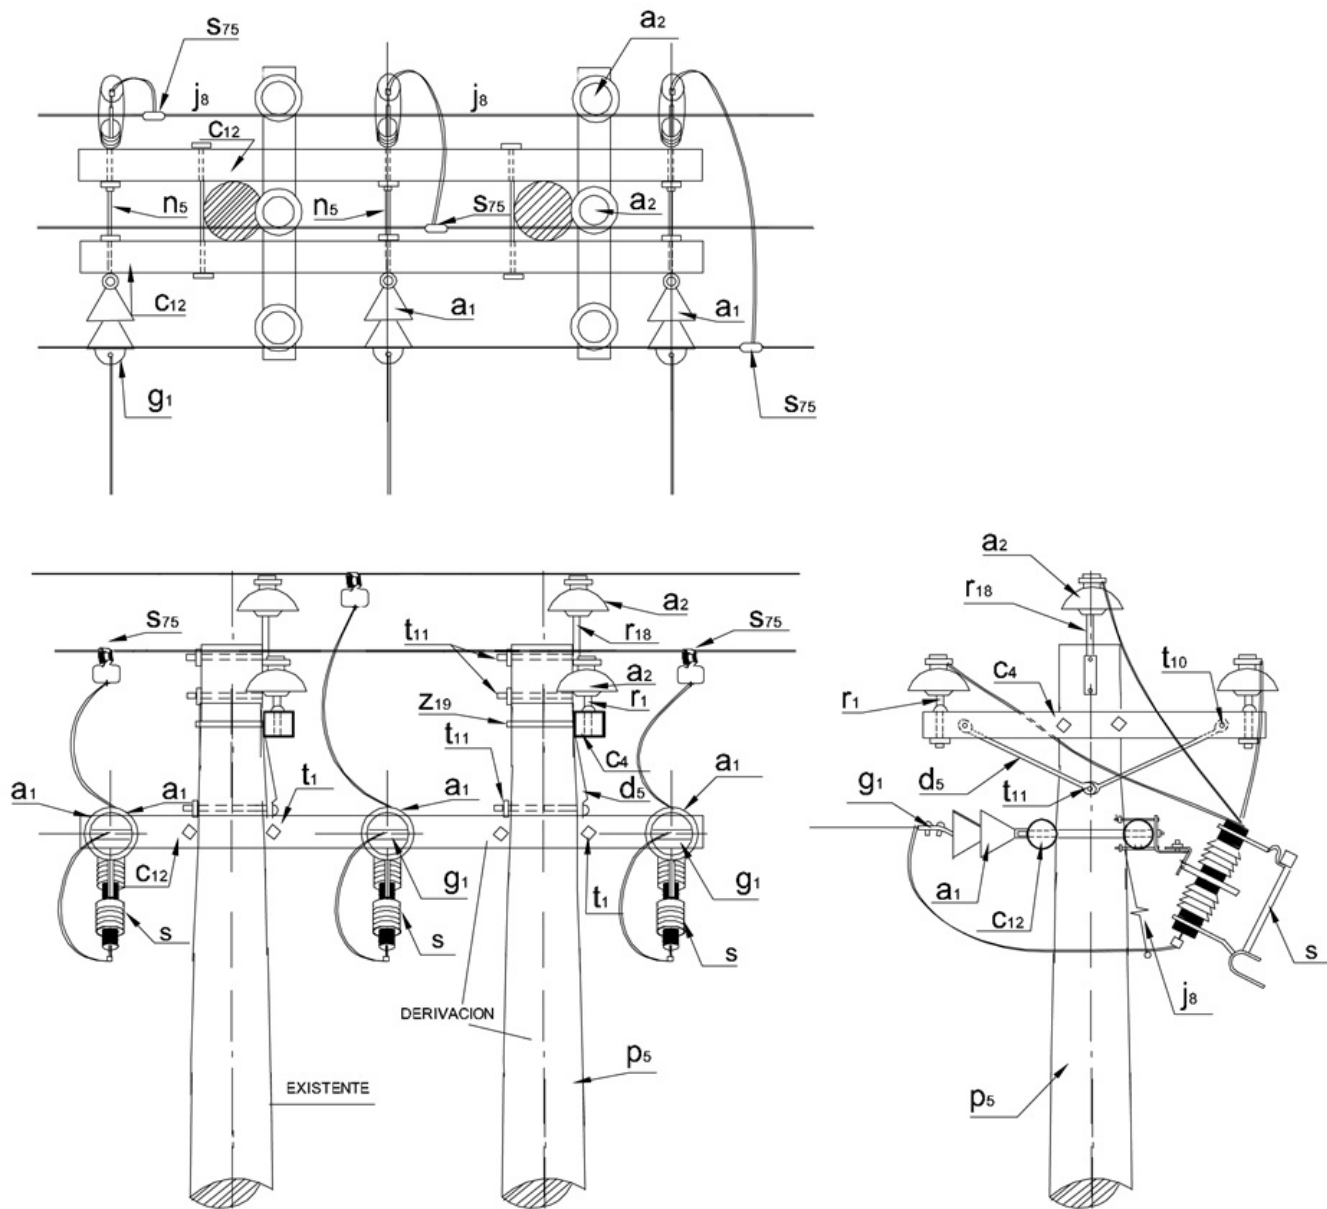

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	6	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1
a ₂	3	6762360	ET-253	Aislador de Pín ANSI 55-5
c ₄	1	6762481	ET401	Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m
c ₁₂	2	6762463	ET402	Cruceta de madera rolliza inmunizada de 4,0 m
d ₅	2	6762474	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 2
g ₁	3	6762180	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG – 266,8 Kcmil
j ₈	2			Templete ⁽¹⁾
n ₅	3	6762181	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	1	6762452	ET201	Poste de concreto de 12 m, 750 kg ⁽²⁾
r ₁	2	6762123	ET413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
r ₁₈	1		ET-414	Porta aislador pasante polimérico punta poste 13,2 kV
S	3	6762115	ET-510	Cortacircuito de cañuela de 15 kV 100 A ⁽²⁾
s ₇₅	3		ET356	Conector tipo cuña 4/0 – 2/0 AWG
t ₁₀	2	6762213	ET457	Tomillo de acero galvanizado de 5/8" x 5"
t ₁₁	3	6762251	ET457	Tomillo de acero galvanizado de 5/8" x 8"
t ₁	4	6762183	ET455	Espárrago de 5/8" x 18"
z ₁₉	1	6762174	ET436	Abrazadera en U tipo 1

ALTERNATIVAS:

- (1) Según se requiera [LAR 412](#), [LAR 413](#) y [LAR 414](#)
 (2) Poste de madera de 12 m tipo pesado
 (3) Porta aislador metálico punta de poste para poste de madera
 (4) Para fusibles ver ET-510 de protección primaria de transformadores de distribución
 (5) Abrazadera de una salida z₇ tipo 2 y tomillo de carruaje t₅.

NOTA:

- Si la construcción es nueva incluir materiales de la norma que aparece como existente.