

LAR278 Línea rural 13,2 – 11,4 kV derivación trifásica horizontal de H


NORMA TÉCNICA

55P
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA
DE SERVICIOS PÚBLICOS

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 278	02/11/2004



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

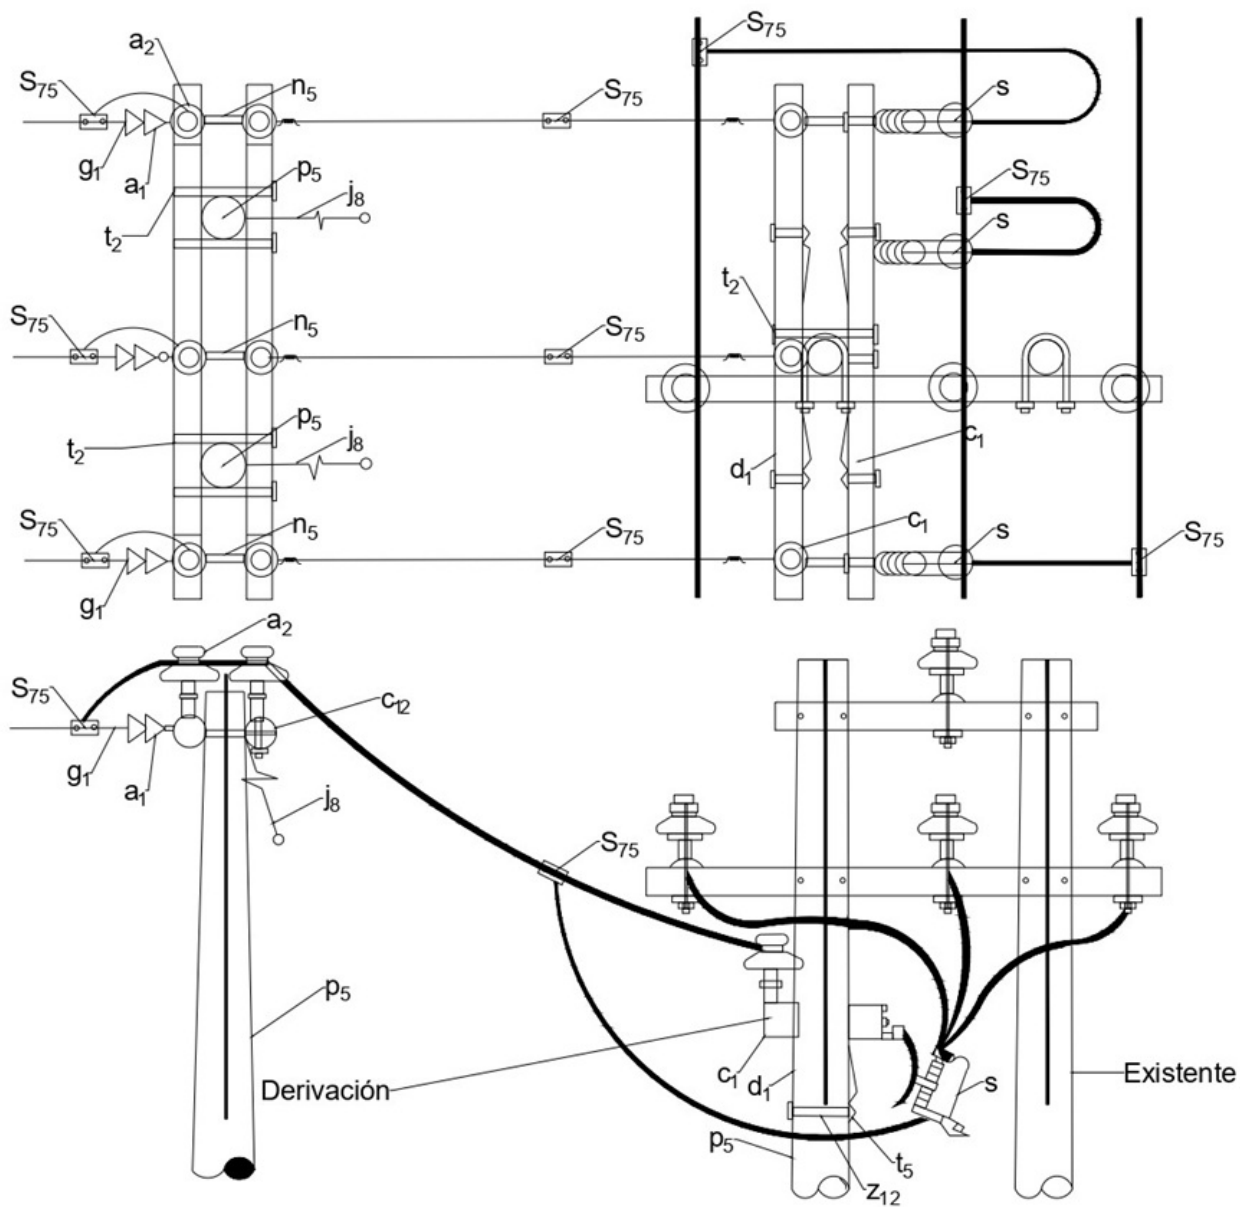

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a ₁	6	6762327	ET-252	Aislador de suspensión ANSI 52-1
a ₂	9	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55-5
c ₄	2	6762481	ET401	Cruceta de madera de 2,5 m
c ₁₂	2	6762463	ET402	Cruceta de madera rolliza inmunizada de 4 m
d ₁	4	6762466	ET405	Diagonal metálica en varilla tipo 1
g ₁	3	6762180	ET350	Grapa terminal tipo recto para cables entre 3/0 AWG - 266,8 kcmil
j ₈	2			Templete ⁽¹⁾
n ₅	3	6762181	ET461	Perno de ojo tipo 5 (5/8" x 545 mm)
p ₅	2	6762452	ET201	Poste de concreto de 12 m 750 kg ⁽²⁾
r ₁	9	6762123	ET413	Porta aislador pasante para cruceta de madera
S	3	6762115	ET-510	Corta circuito de cañuela 100 A 15 kV ⁽³⁾
s ₇₅	3	274320	ET-356	Conector cuña p=95 d=70mm2 o 4/0-2/0awg
t ₁₀	4	6762213	ET457	Tomillo de acero galvanizado 5/8" x 5"
t ₂	8	6762255	ET455	Espárrago de 1 6x 508 mm (5/8" x 20")
t ₅	2	6762212	ET456	Tomillo de carruaje 5/8" x 1 1/2"
z ₁₂	1	6762204	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 2

ALTERNATIVAS:

(1) Según se requiera [LAR 412](#), [LAR 413](#) y [LAR 414](#)

(2) Poste de madera de 12 m pesado

(3) Para fusibles ver ET-510 de protección primaria de transformadores de distribución.

NOTA:

- Si la construcción es nueva incluir materiales de la norma que aparece como existente.