


LAR281 Línea rural 34,5 - 11,4 kV montaje de pararrayos en poste adyacentes a

NORMA TÉCNICA

Elaborado por: DIVISIÓN NORMAS	Revisado por: G.V.
Revisión #: LAR 281	Entrada en vigencia: 04/08/2015



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

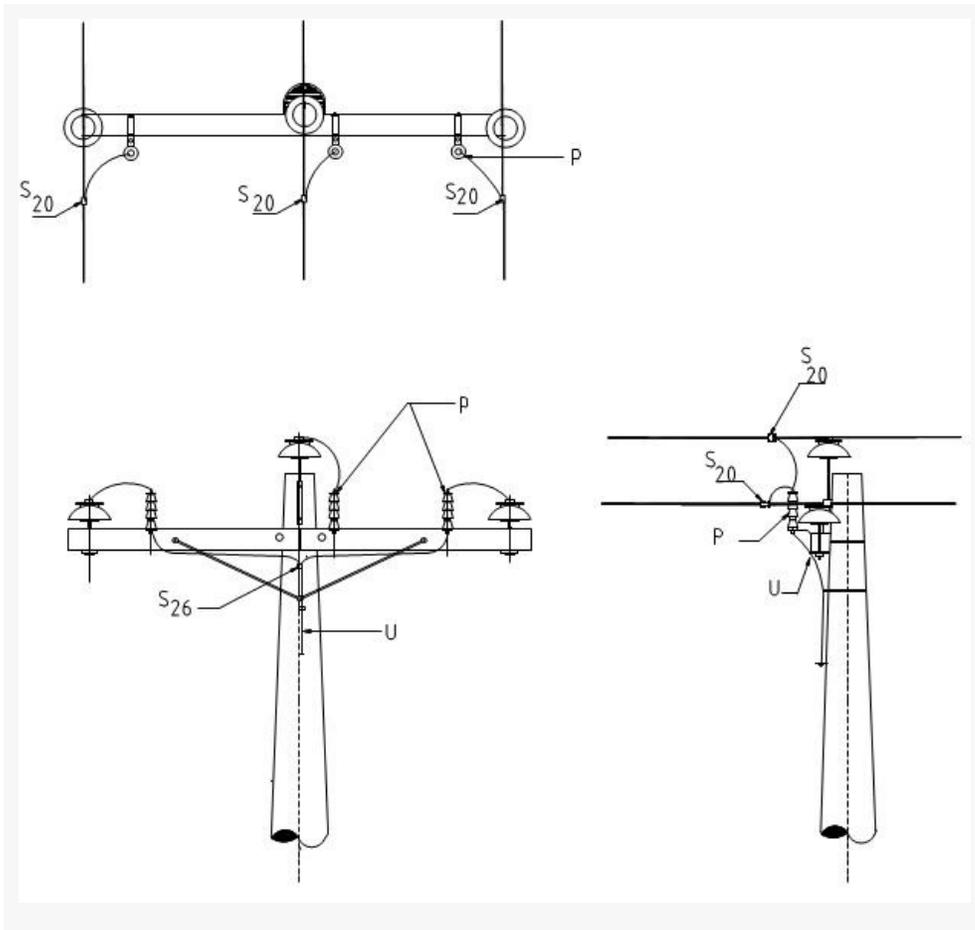

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP.TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
P	3	6781248	E-MT-031	Descargadores de sobretensión de óxido metálico 12 kV 10 kA
S20	3	6762146	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas (1)
S26	1		ET304	Conector tipo tornillo para puesta a tierra
u	1			Accesorios para puesta a tierra (2)

ALTERNATIVAS:

- (1) El conector que aparece en el listado es una referencia, consulte [ET303](#)
- (2) Para [puesta a tierra](#) exterior al poste, los accesorios se especifican en la norma [LAR402](#)