

LAR292 Línea rural 13,2 - 11,4 - 7,6 – 6,6 kV estructura bifilar en alineamiento


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	COMITÉ DE NORMAS
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 292	02/11/2004



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



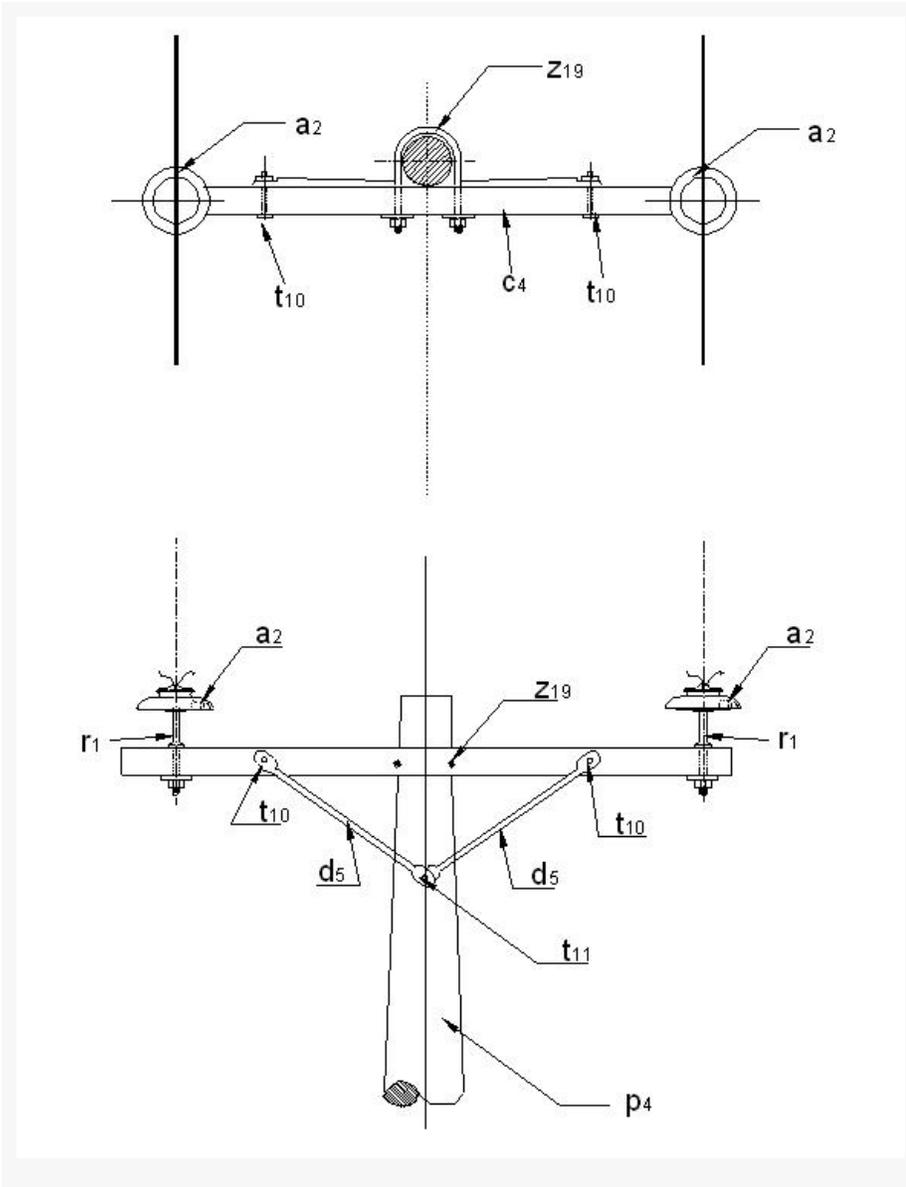

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a2	2	6762360	ET-253	Aislador de pin ANSI 55 – 5
c4	1	6762481	ET-401	Cruceta de madera inmunizada de 2,5 m
d5	2	6762474	ET-405	Diagonal metálica en varilla tipo 2
p4	1	6762451	ET-201	Poste de concreto de 12 m 510 Kg ⁽²⁾
r1	2	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera 11.4 – 13.2 KV
t10	2	6762213	ET-457	Tomillo de acero galvanizado de 5/8"x 5"
t11	1	6762251	ET-457	Tomillo de acero galvanizado de 5/8"x 8"
z19	1	6762174	ET-436	Abrazadera en U tipo 1

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de madera de 12 m, tipo liviano
- (2) Abrazadera de dos salidas tipo 2 y tomillo de carruaje t5.

NOTAS:

- Vano viento máximo 200 m.