

LAR298 Línea rural 13,2 – 11, 4 – 7,6 – 6,6 kV estructura de alineamiento bifilar en H


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
ÁREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 298	10/11/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



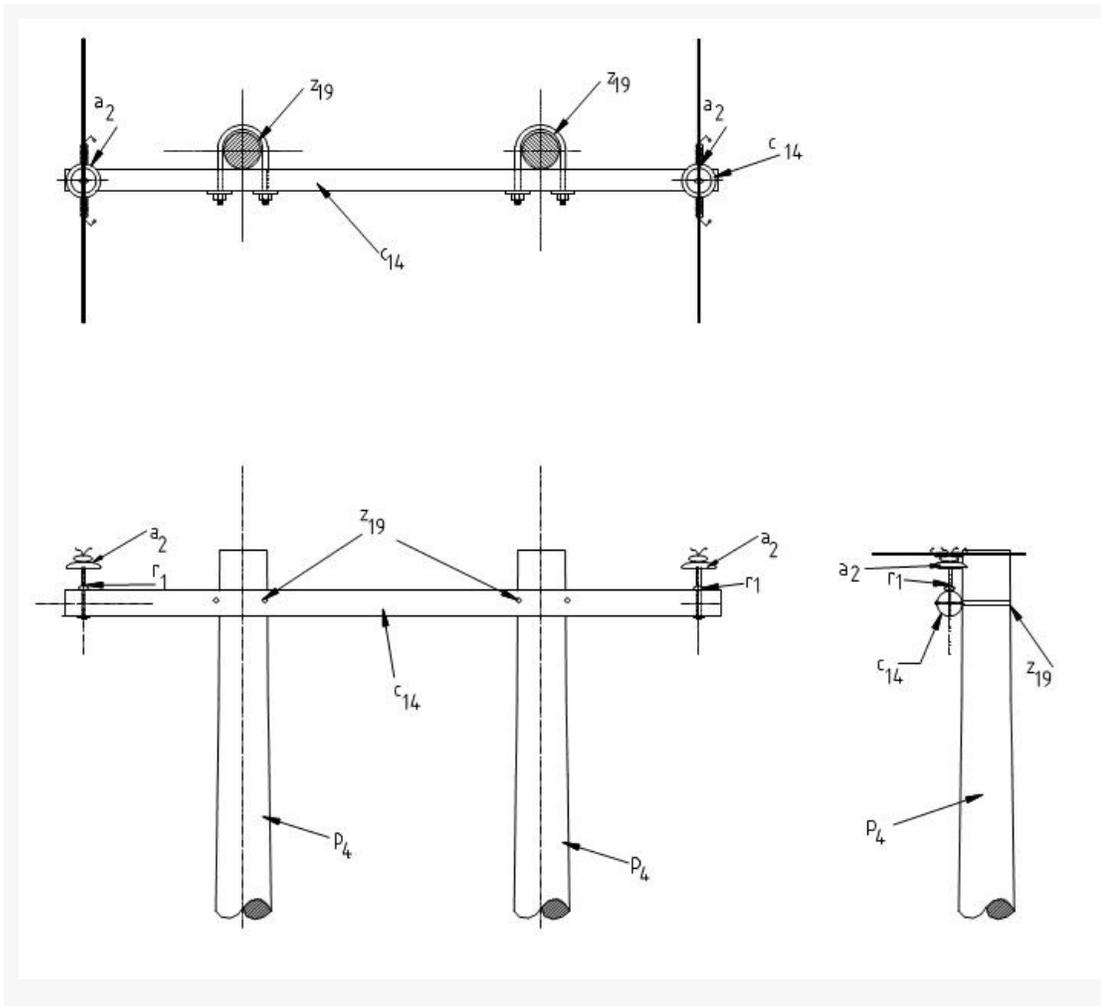

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a2	2	6762360	ET-253	Aislador de suspensión ANSI 55-5
c14	1		ET-401	Cruceta de madera limatón inmunizada de 4 m
p4	2	6762451	ET-201	Poste de concreto de 12 m , 510 kg ⁽¹⁾
r1	2	6762123	ET-413	Porta aislador pasante para cruceta de madera 11,4 – 13,2 kV
z19	2	6762174	ET-436	Abrazadera en U tipo 1

ALTERNATIVA:

(1) Poste de madera de 12 m , tipo liviano.

NOTA:

- Vano viento máximo 400 m .