

LAR401 Accesorios de puesta a tierra


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 401	10/11/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



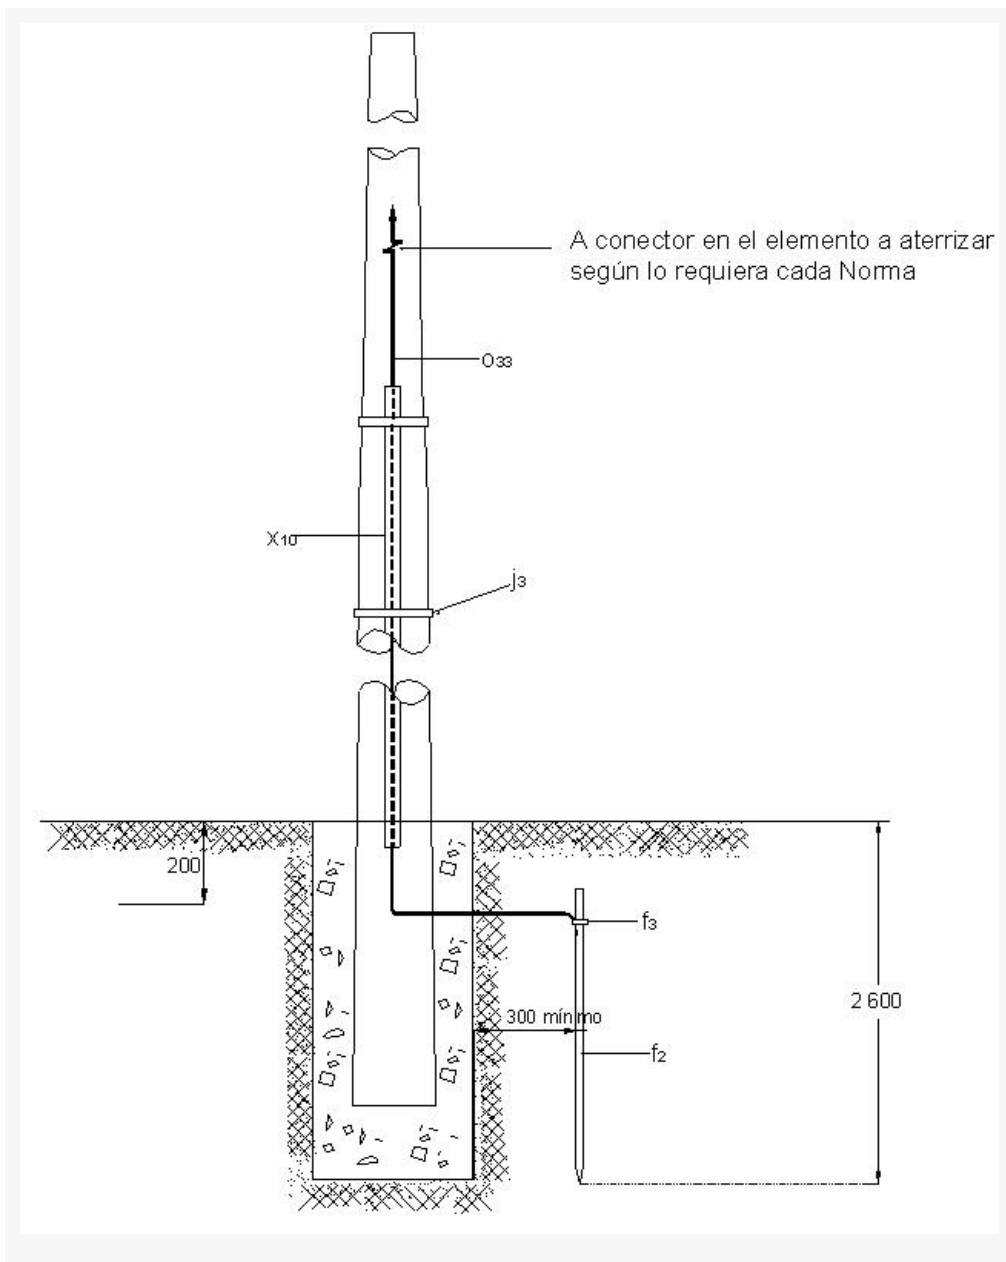

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	CANT.	CÓDIGO SAP	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
f ₂	1	6762280	ET490	Varilla de puesta a tierra de 5/8" x 2,40 m
f ₃	1		ET490	Conector para varilla de 5/8"
j ₃	1,8	6762433	ET450	Metros de cinta de acero inoxidable 5/8"x 0,03"
j' ₃	2	6764362	ET450	Hebillas de acero inoxidable de 5/8"
o ₃₃	15		ET121	Metros de alambre de cobre No 4 AWG (1)
x ₁₀	3		ET601	Metros de tubo conduit galvanizado de 1/2"

ALTERNATIVA:

(1) Los metros de **alambre** de cobre No 4 AWG serán de acuerdo al **equipo** a aterrizar. Como alternativa, utilizar **alambre** cobrizado (copperweld).