

LAR411 Disposición horizontal de templetes en estructuras de retención


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LAR 411	07/10/1998




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>








EN UN POSTE



EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR



EN H DISPOSICIÓN HORIZONTAL

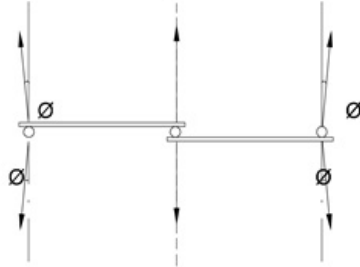


EN TRES POSTE



ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN ALINEAMIENTO




EN UN POSTE



EN H DISPOSICIÓN TRIANGULAR

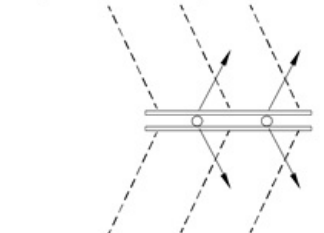

EN H DISPOSICIÓN HORIZONTAL

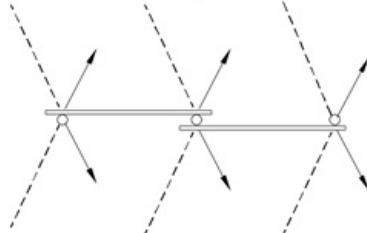

EN TRES POSTE

ESTRUCTURA DE RETENCIÓN EN ÁNGULO

Ø MÍNIMO	Ø MÁXIMO	CONDUCTOR AWG
5°	10°	≥ 2/0
3°	5°	≥ 4/0

CONVENCIONES:
 Template
 Fases
 Eje de la línea

NOTAS

1-Si se requieren templete, instalar a nivel cruceta superior.

2-Ø es el ángulo del templete con la horizontal.

Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.