

CS205 Llegada de ductos a cajas


NORMA TÉCNICA

Elaborado por: AREA NORMAS	Revisado por: G.V.
Revisión #: CS 205	Entrada en vigencia: 01/09/2003



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



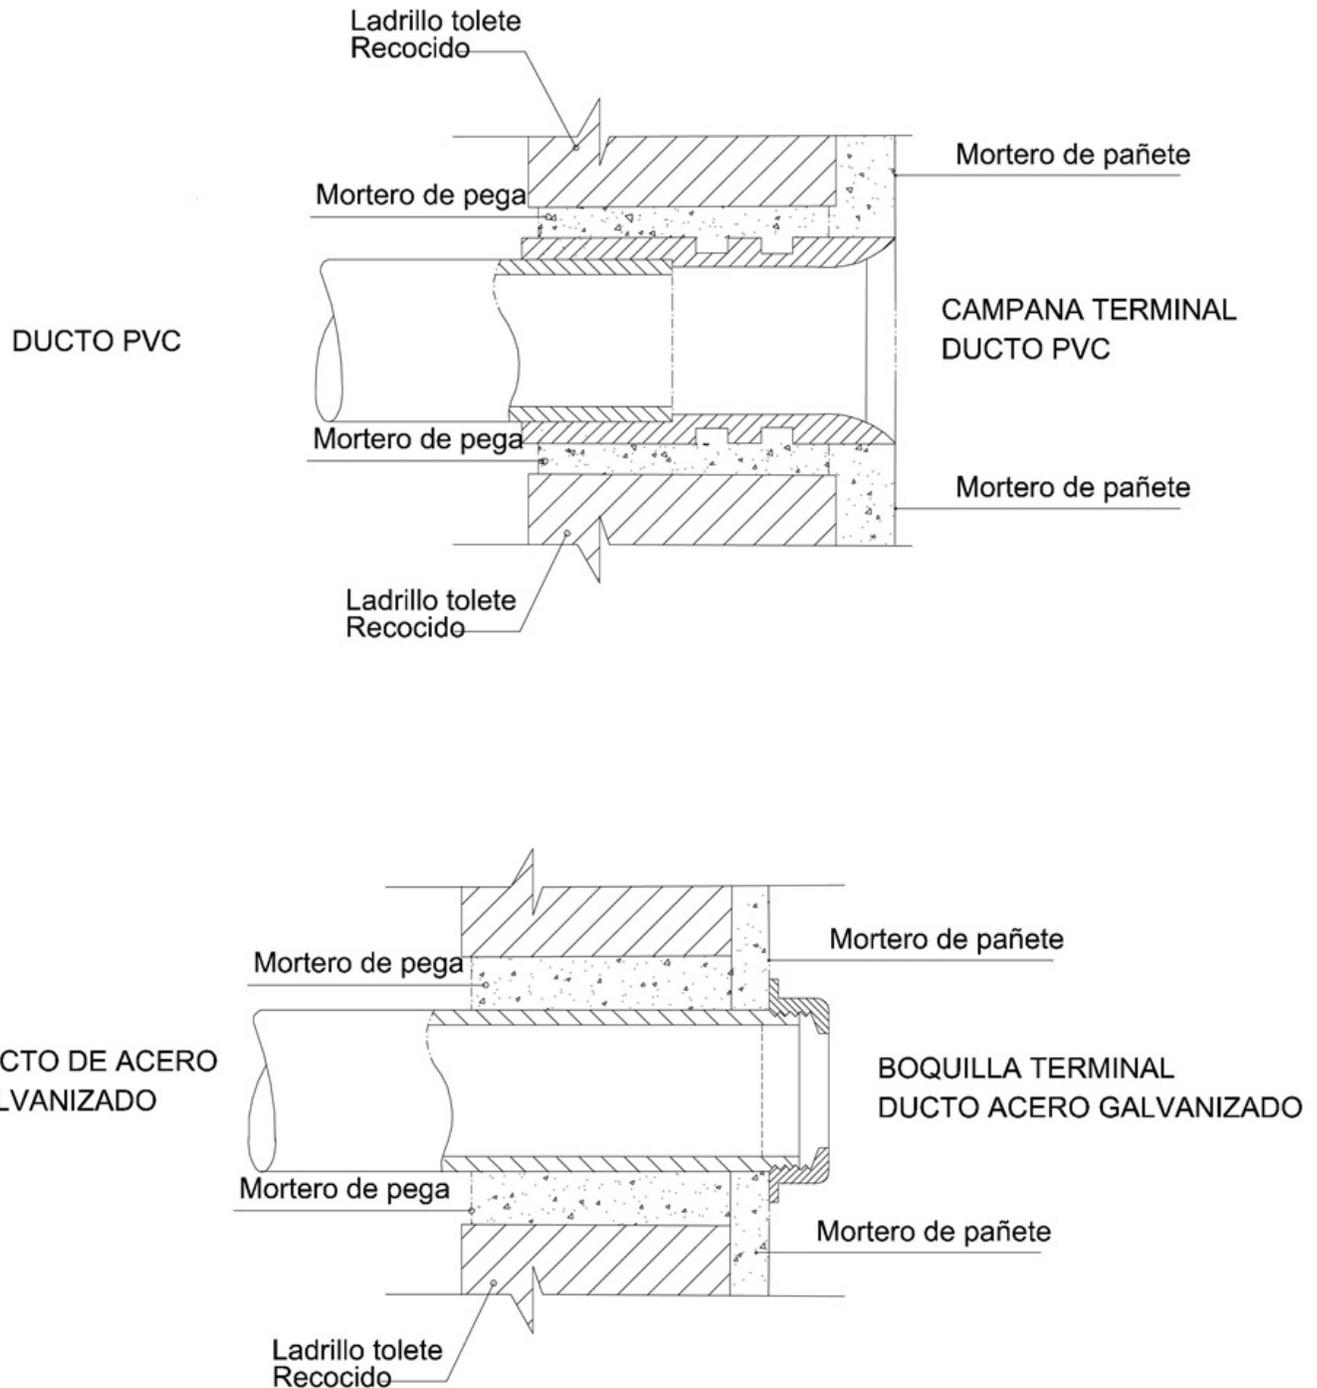

Notas:

- El mortero para pega y pañete se hará con relación 1:5 de cemento y arena.
- Cualquiera que sea el tipo de ducto deberá llevar su campana o boquilla terminal.