


CS207 Detalles ductos, zanjas y rellenos. 2 ductos diámetro Ø 3" PVC-TDP NORMA TÉCNICA

Elaborado por: Diseño de la Red	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: CS 207	Entrada en vigencia: 09/07/2019




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

ANDEN EN CONCRETO

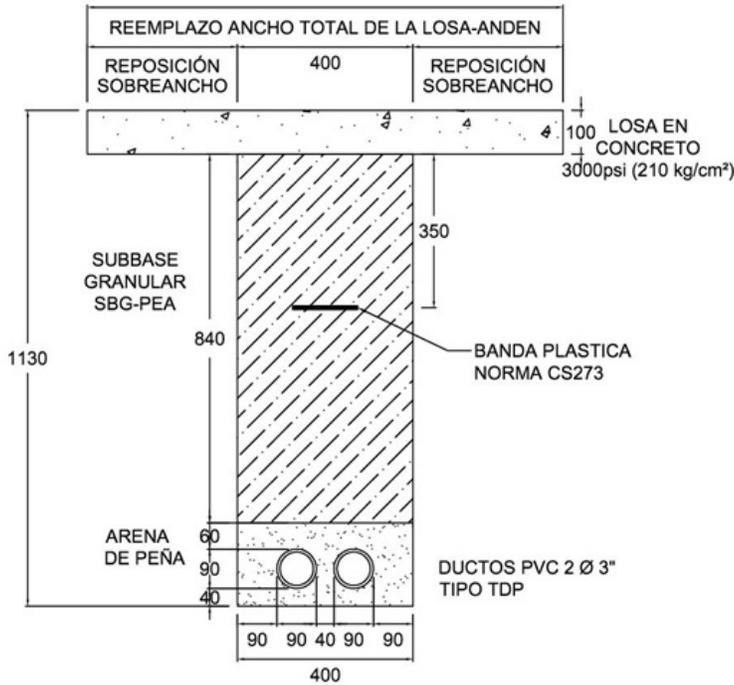

ZONAS VERDES

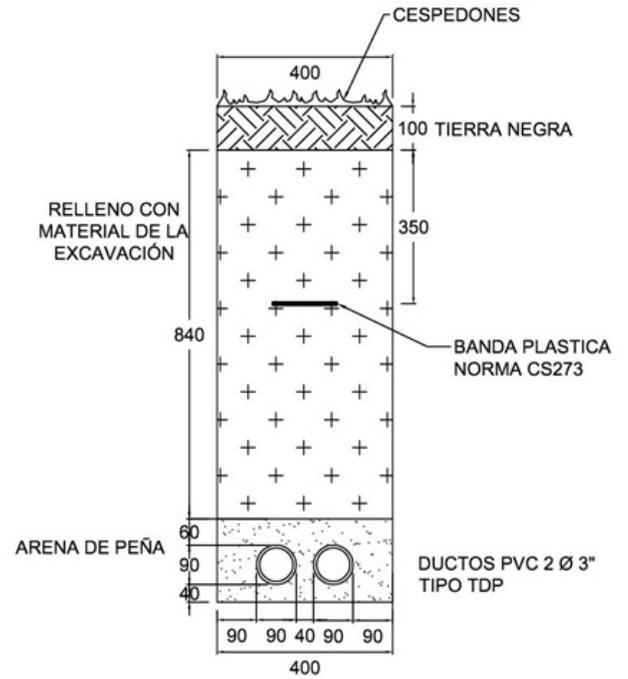

NOTAS:

1. La recuperación del espacio público intervenido según consideraciones y especificaciones técnicas IDU - ET - 2011
2. Tener en cuenta las recomendaciones de construcción de la Norma [CS203](#).
3. La ductería de Ø 3" es para alumbrado público y acometidas de B. T.
4. Dimensiones en mm.
5. Por ningún motivo los valores de espesores de andenes en concreto, pueden ser menores a los encontrados durante la ejecución de la obra intervenida.
6. Para el caso de andenes con anchos mayores a tres (3,00) metros se permite recuperar el 50% del andén intervenido; siempre y cuando la afectación este determinado en uno de los dos costados del eje longitudinal del andén.