


# CS273 Banda plástica de indicación de ductos eléctricos instalados

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
AREA NORMAS	G.V.
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CS 273	01/09/2003



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

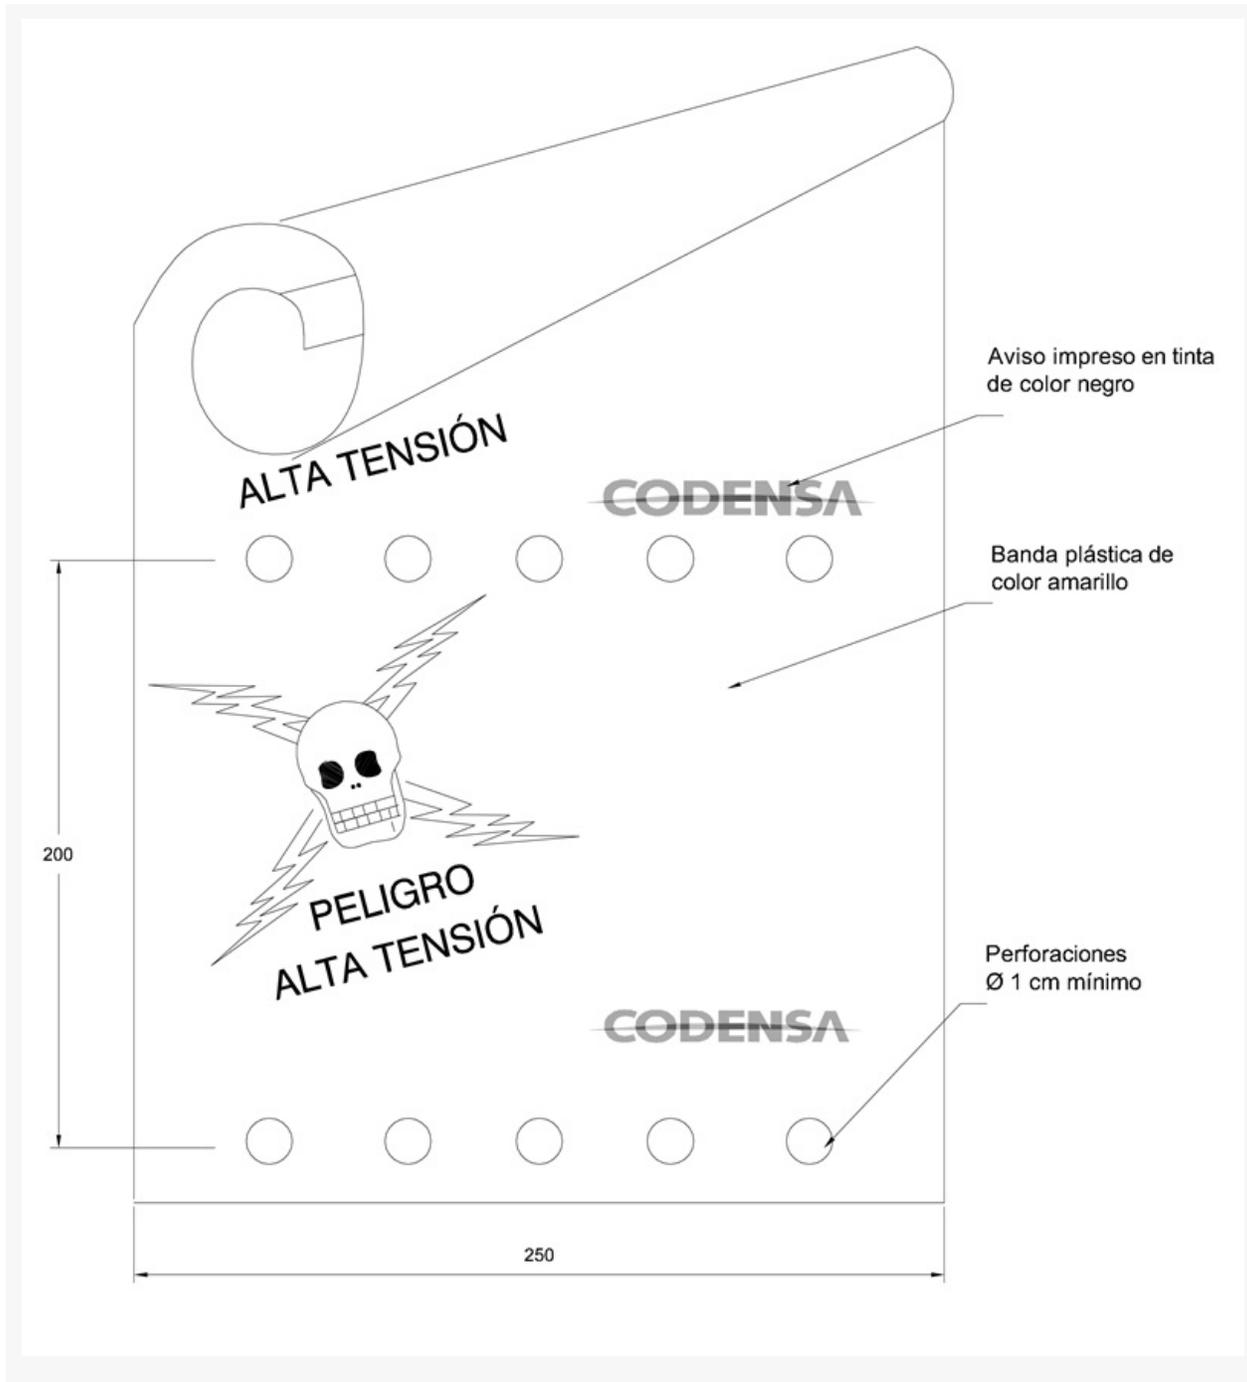

**NOTA:**

- Profundidad de instalación 300 mm mínimo
- Distancia a ductos 200 mm mínimo
- Dimensiones en milímetros