


CS277 Caja de inspección triple para canalización de M.T.

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
AREA NORMAS	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CS 277	16/02/2018



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

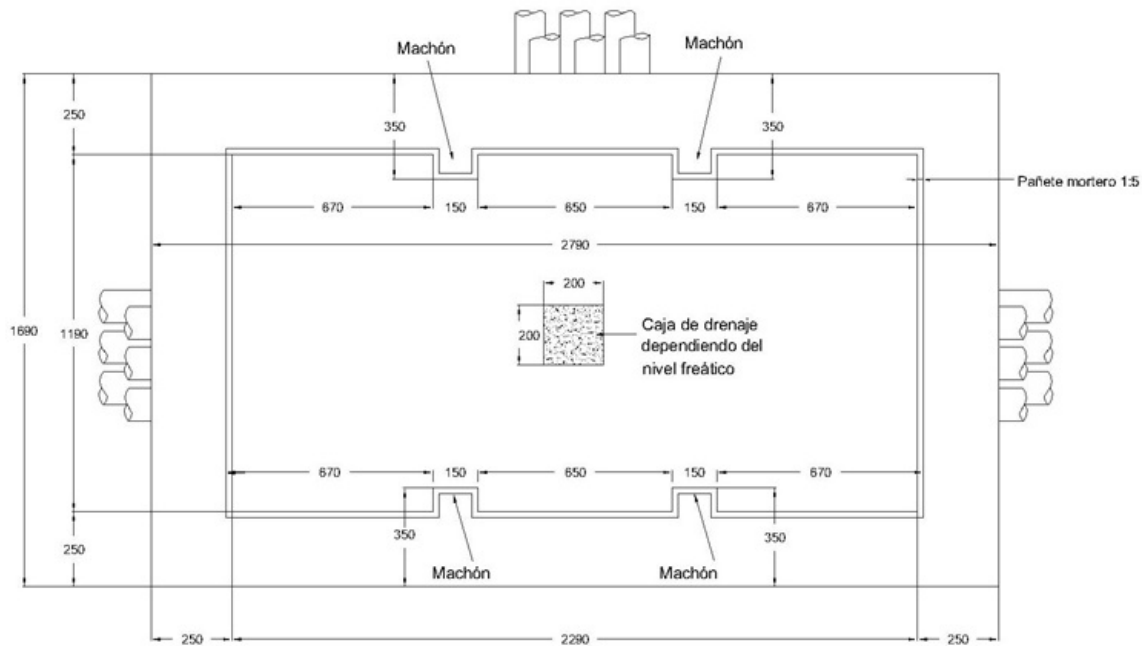

PLANTA CAJA TRIPLE Y MUROS

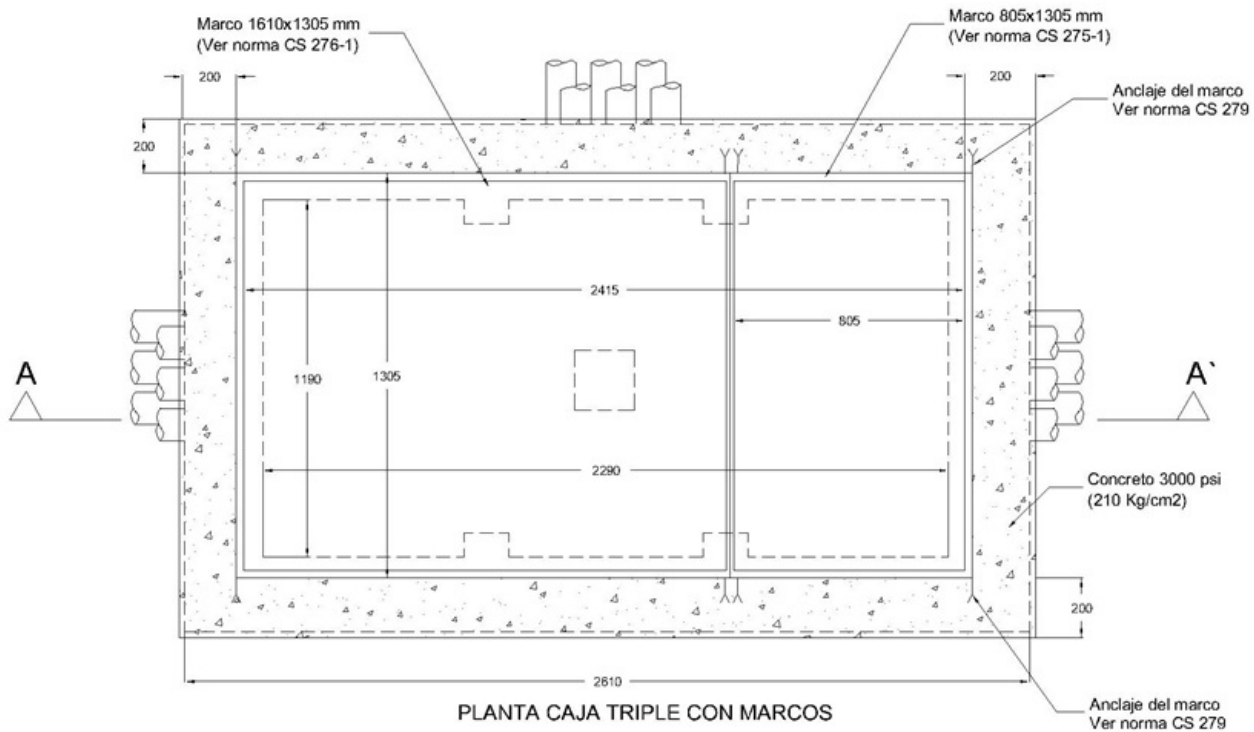

PLANTA CAJA TRIPLE CON MARCOS

NOTAS

1. La construcción de este tipo de caja no será aceptada para zonas vehiculares ni entradas a garajes
2. El marco de la caja triple se hace con un marco de caja doble y uno de caja sencilla.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



3. Dimensiones en milímetros

4. Para usar ducterías de 6" y 4" la profundidad de la caja es de 1.70 m y el espesor de las paredes de 250 mm