

AE288 Detalles para soporte de ductería en sótanos



NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO. NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE288	01/01/2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



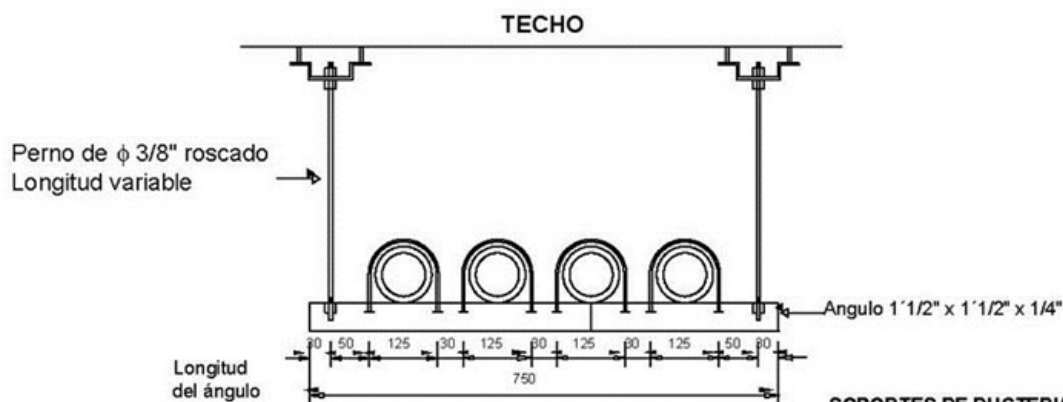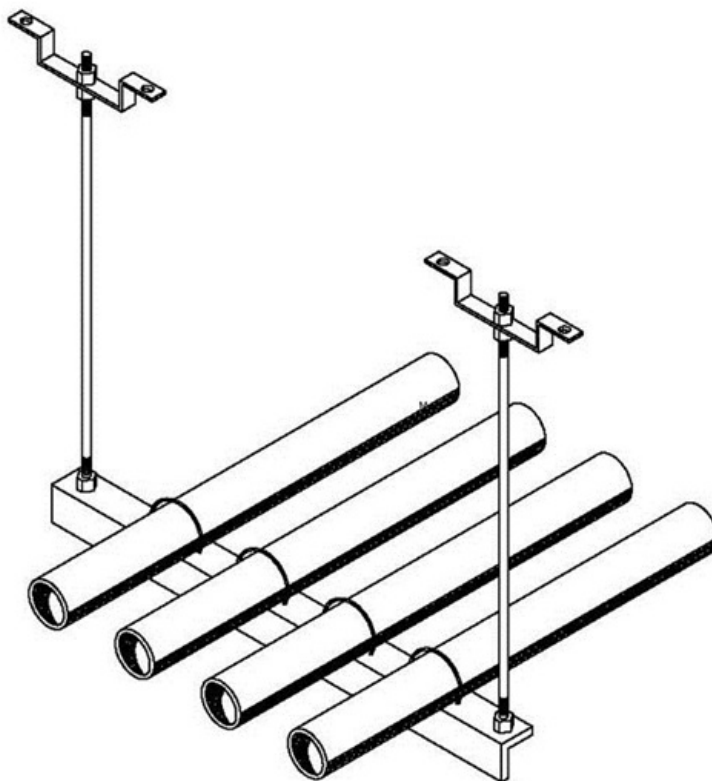

SOPORTES DE DUCTERIA COLGANTE

ANGULO	LONGITUD	PERNOS ROSCADOS	Nº.DUCTOS SOPORTADOS
1'1/4" x 1'1/4" x 3/16"	450 mm	2(3/8" x 10")	2 ϕ 4"
1'1/4" x 1'1/4" x 3/16"	600 mm	2(3/8" x 10")	3 ϕ 4"
1'1/2" x 1'1/2" x 1/4"	750 mm	2(3/8" x 10")	4 ϕ 4"
2(1'1/2" x 1'1/2" x 1/4")	600 mm	2(3/8" x 20")	6 ϕ 4" Doble fila
1'1/2" x 1'1/2" x 1/4"	1000 mm	2(3/8" x 10")	6 ϕ 4"

Dimensiones en mm