

# AE325 Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO NORMAS	DPTO D, N y R
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AE325	02/12/2009




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



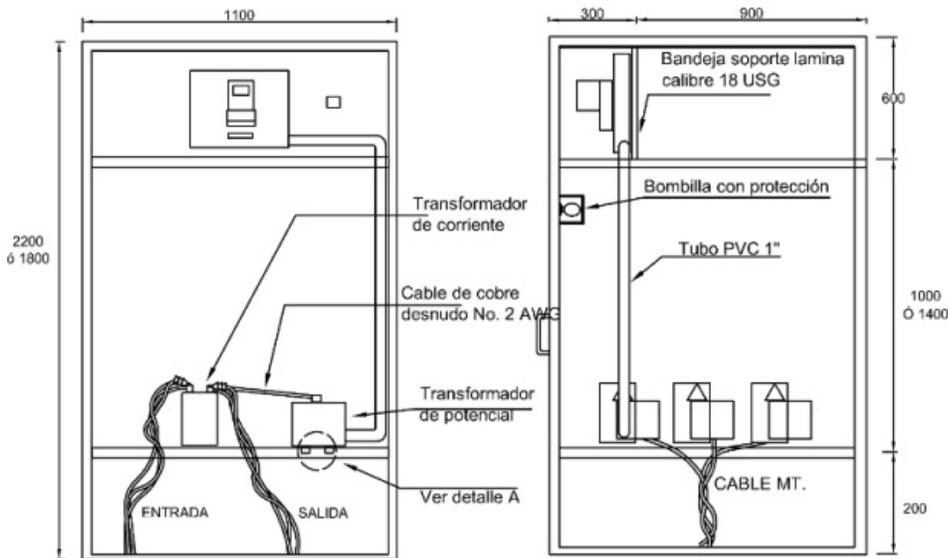

VISTA FRONTAL SIN PUERTA

VISTA LATERAL

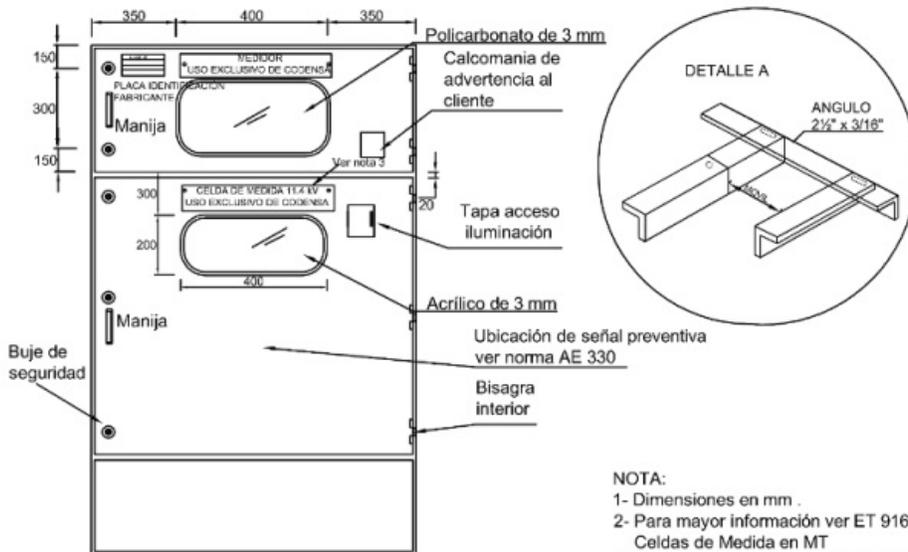

VISTA FRONTAL CON PUERTA

**NOTA:**

- 1- Dimensiones en mm .
- 2- Para mayor información ver ET 916 Celdas de Medida en MT
- 3- El valor se cambiará por el nivel de tensión de la red (11.4 kV y 13.2 kV)