

# AE328 Celda de medida en 11,4 y 13,2 kV tipo intemperie


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
DPTO NORMAS	DPTO. D, N Y R
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
AE328	02/09/2009




Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



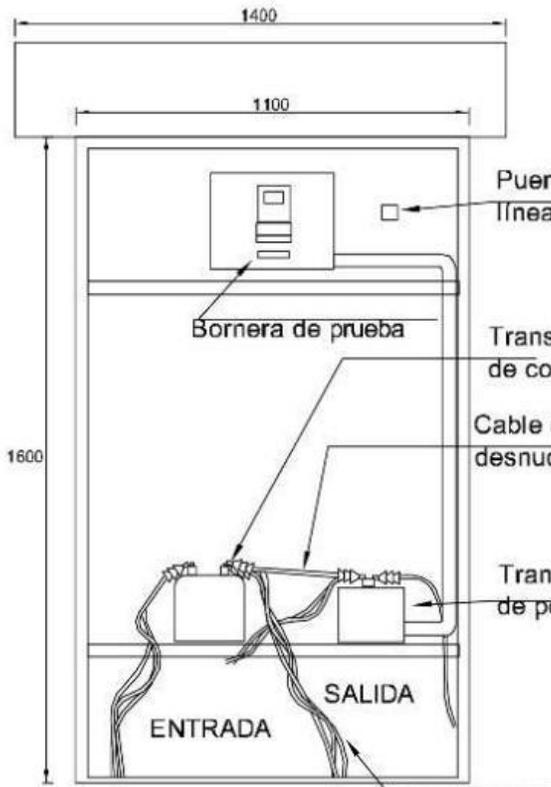


VISTA FRONTAL SIN PUERTA

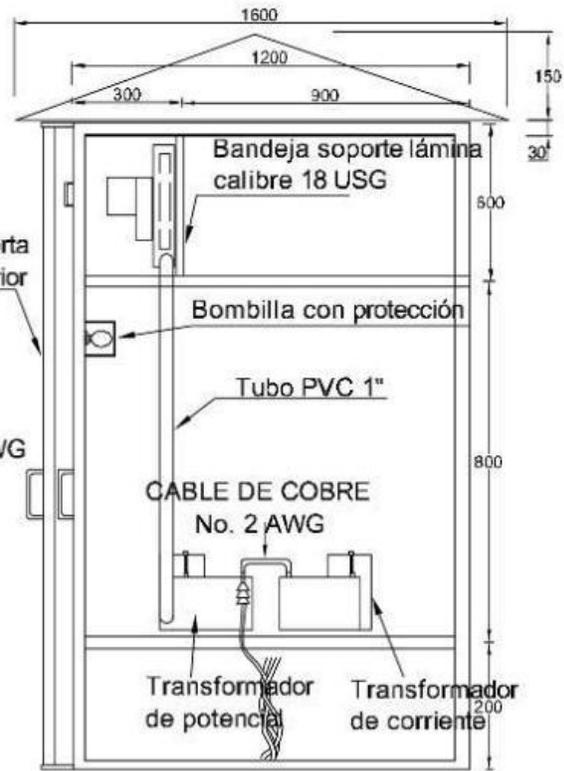

VISTA LATERAL



VISTA FRONTAL CON PUERTA EXTERIOR

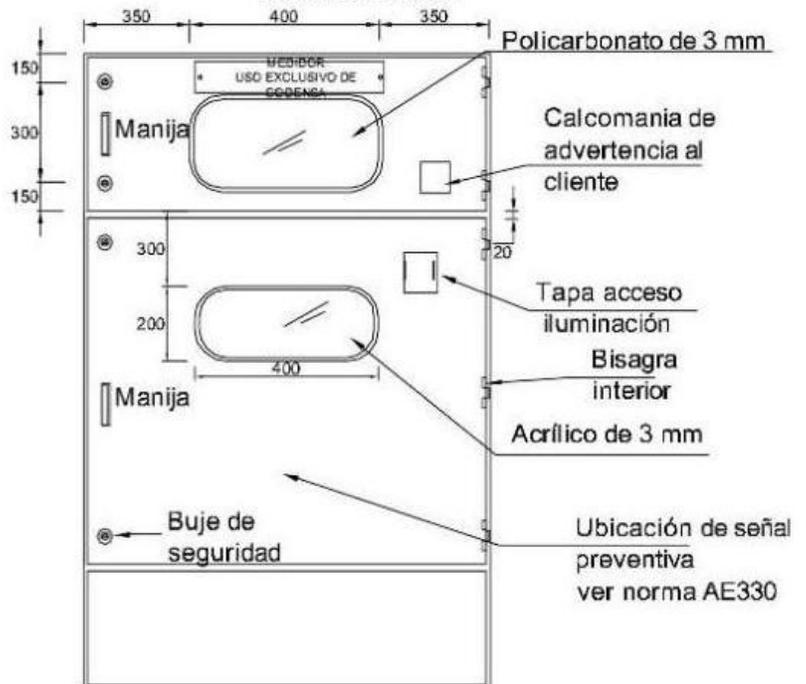

VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR

- NOTA:
- 1- Dimensiones en mm .
  - 2- El valor se cambiará por el nivel de tensión de la red (11.4 kV y 13.2 kV)