

AE329 Celda de medida en 34,5 kV tipo intemperie





NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO. D, N Y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE329	02/12/2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



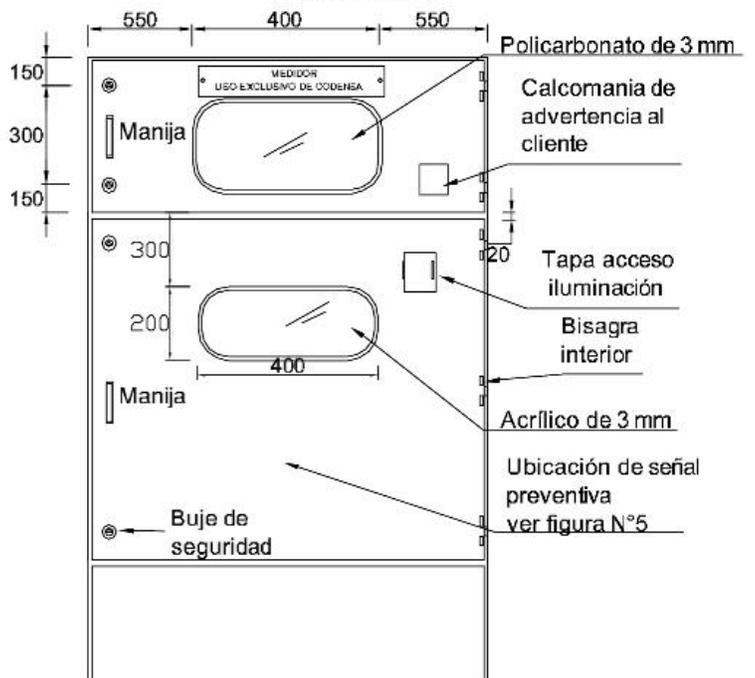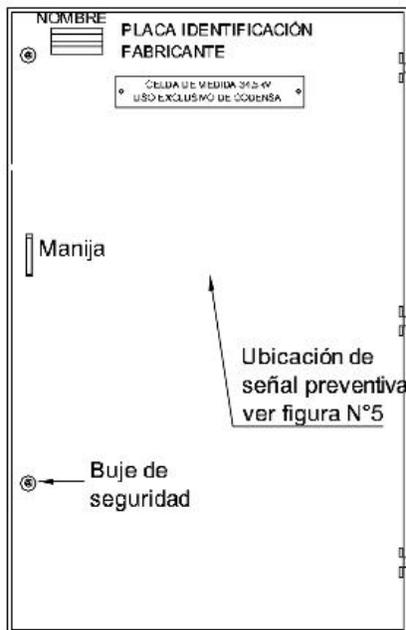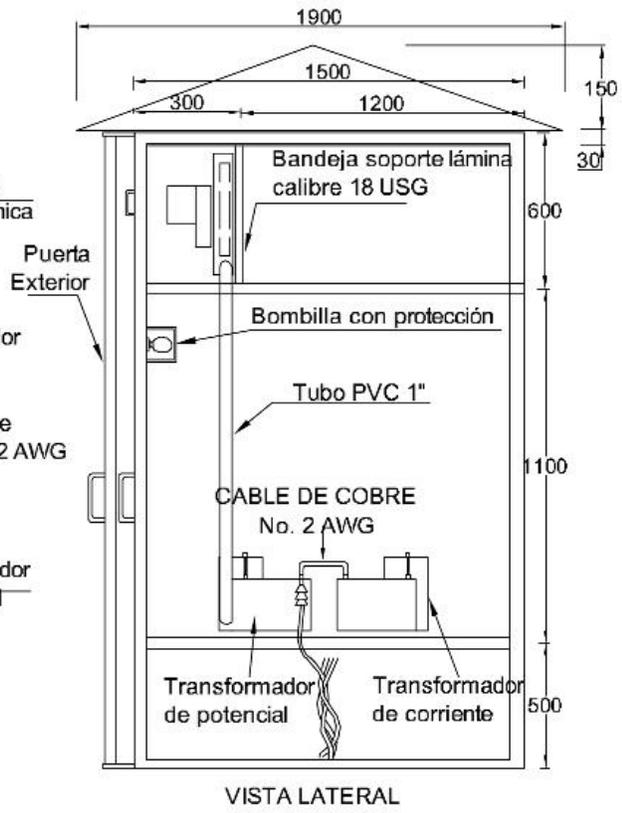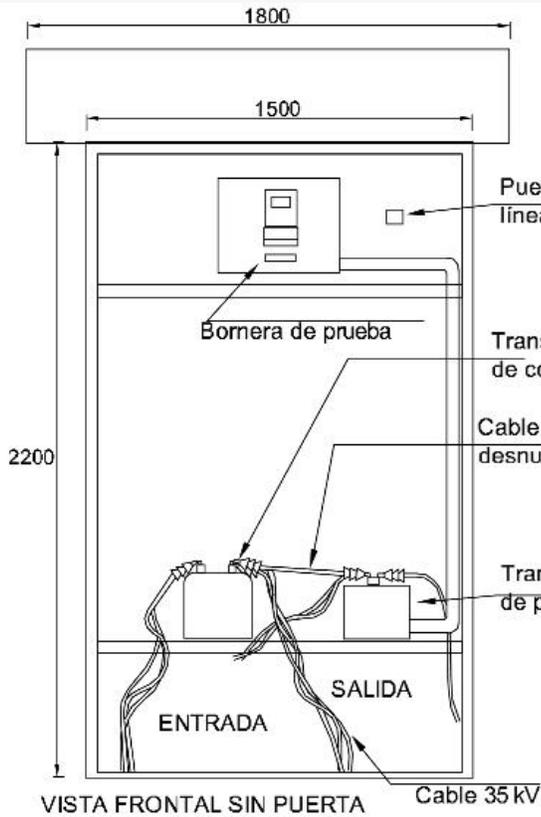

VISTA FRONTAL CON PUERTA EXTERIOR

VISTA FRONTAL CON PUERTA INTERIOR

NOTA:
1- Dimensiones en mm .