


# CTS506-1 Disposición de equipos en la celda compacta triplex alternativa n°1

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b> Diseño de la Red	<b>Revisado por:</b> Diseño de la Red
<b>Revisión #:</b> CTS 506-1	<b>Entrada en vigencia:</b> 15/05/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

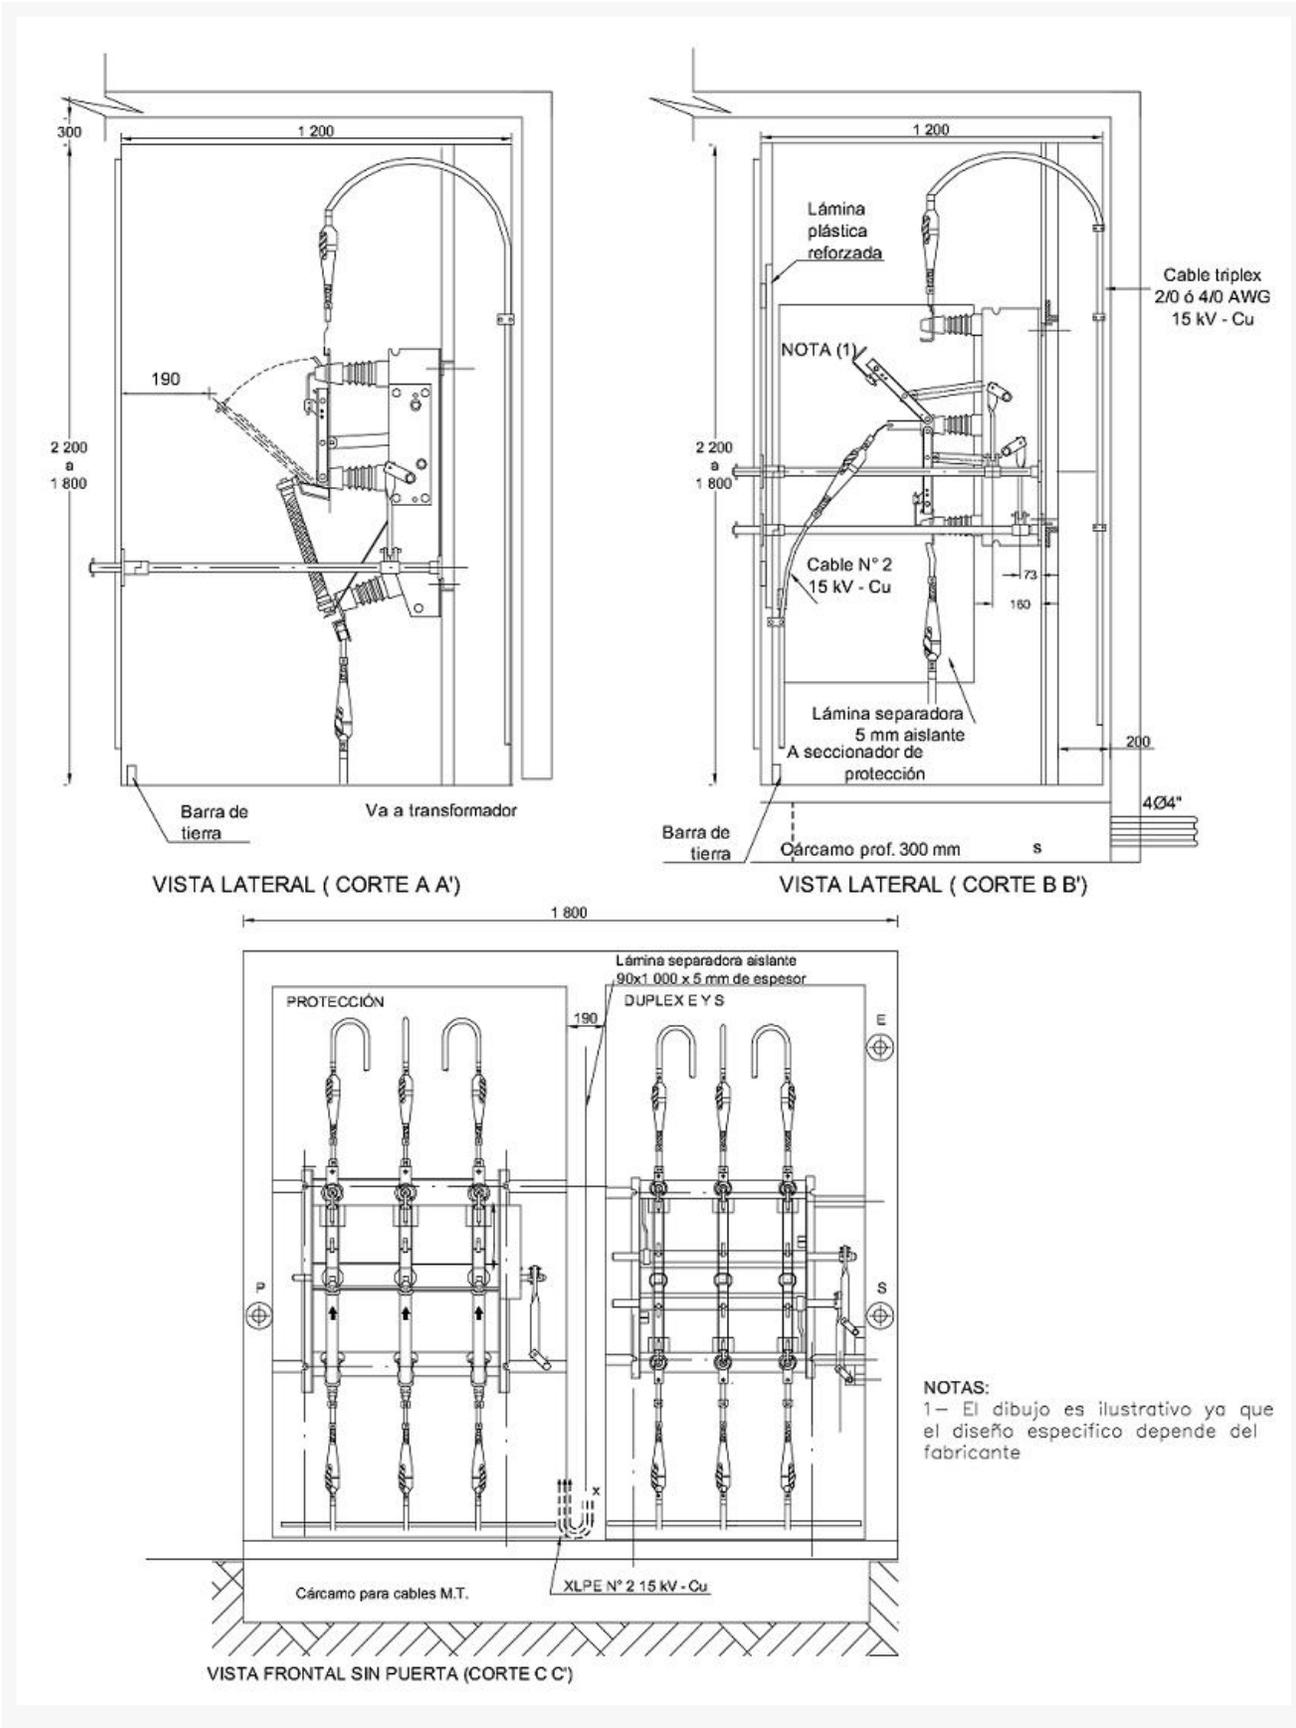

NOTAS:  
1- El dibujo es ilustrativo ya que el diseño específico depende del fabricante



Nota: esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA las celdas deben cumplir con la especificación [GSM001 MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR](#).