


# CTS506-2 Celda compacta triplex. Nivel 2. Alternativa N° 2

## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Revisado por:</b>
Diseño de la Red	Diseño de la Red
<b>Revisión #:</b>	<b>Entrada en vigencia:</b>
CTS 506-2	15/05/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

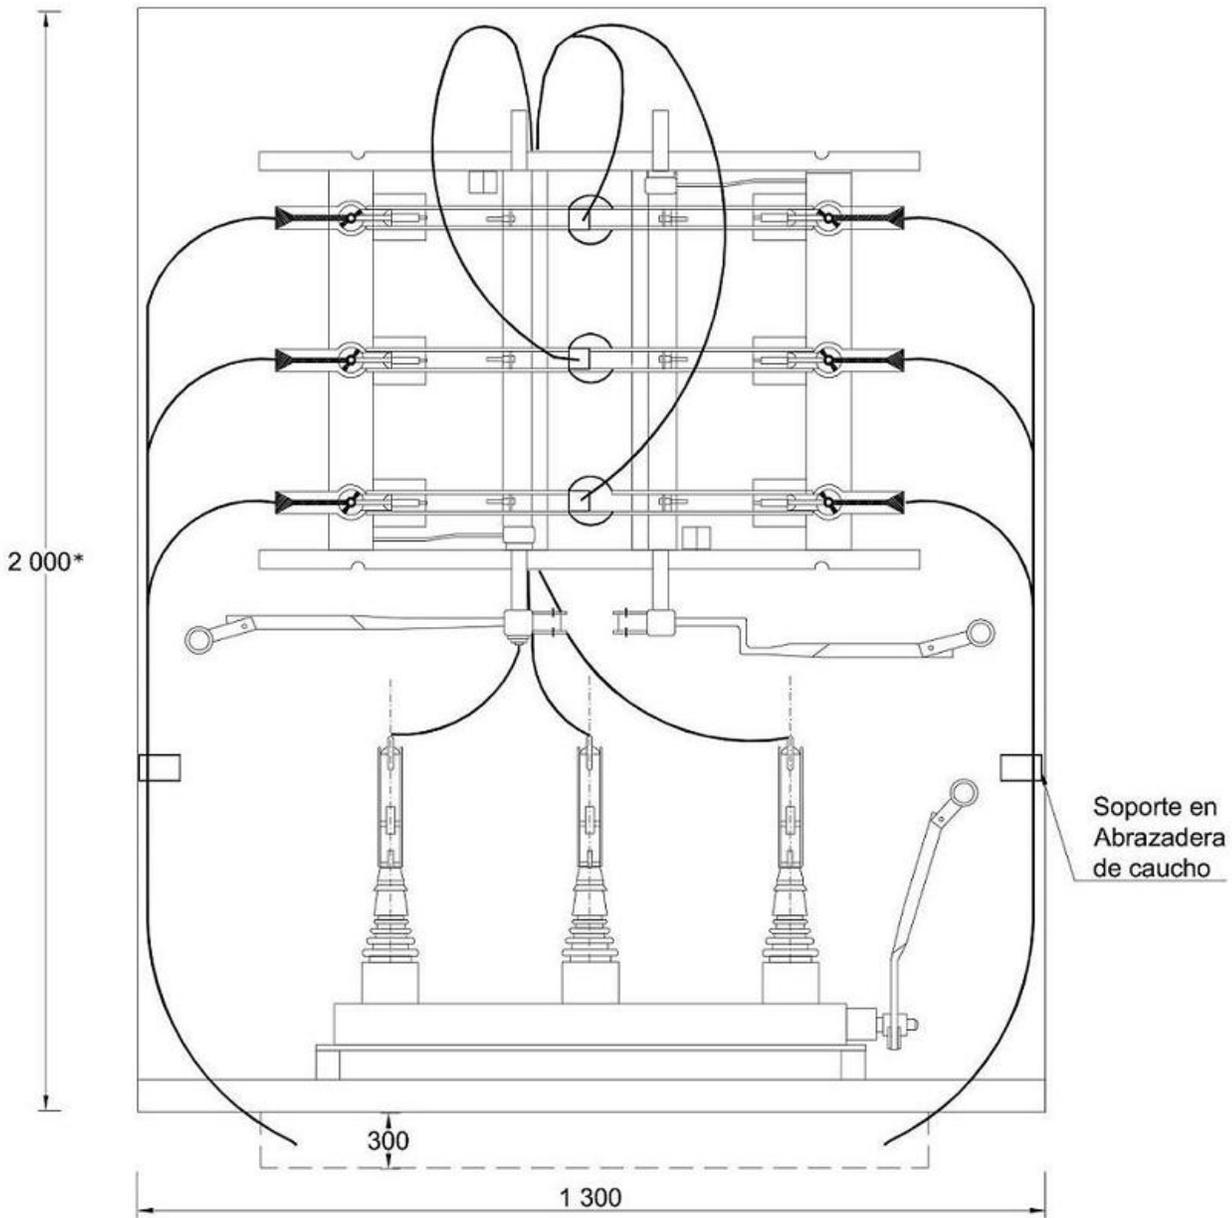

**\*ALTURA MÍNIMA**

Dimensiones en mm.

Terminal preformado de alta constante  
dielectrica de distancias reducidas.

Nota: esta norma aplica solo para instalaciones existentes, para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA las celdas deben cumplir con la especificación **GSM001** MV RMU WITH SWITCH-DISCONNECTOR.

