

AE317 Armario para instalación de equipo de medida y transformador de corriente

NORMA TÉCNICA


Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	DPTO D, N y R
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE317	02-12-2009



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>




ALTERNATIVA 1

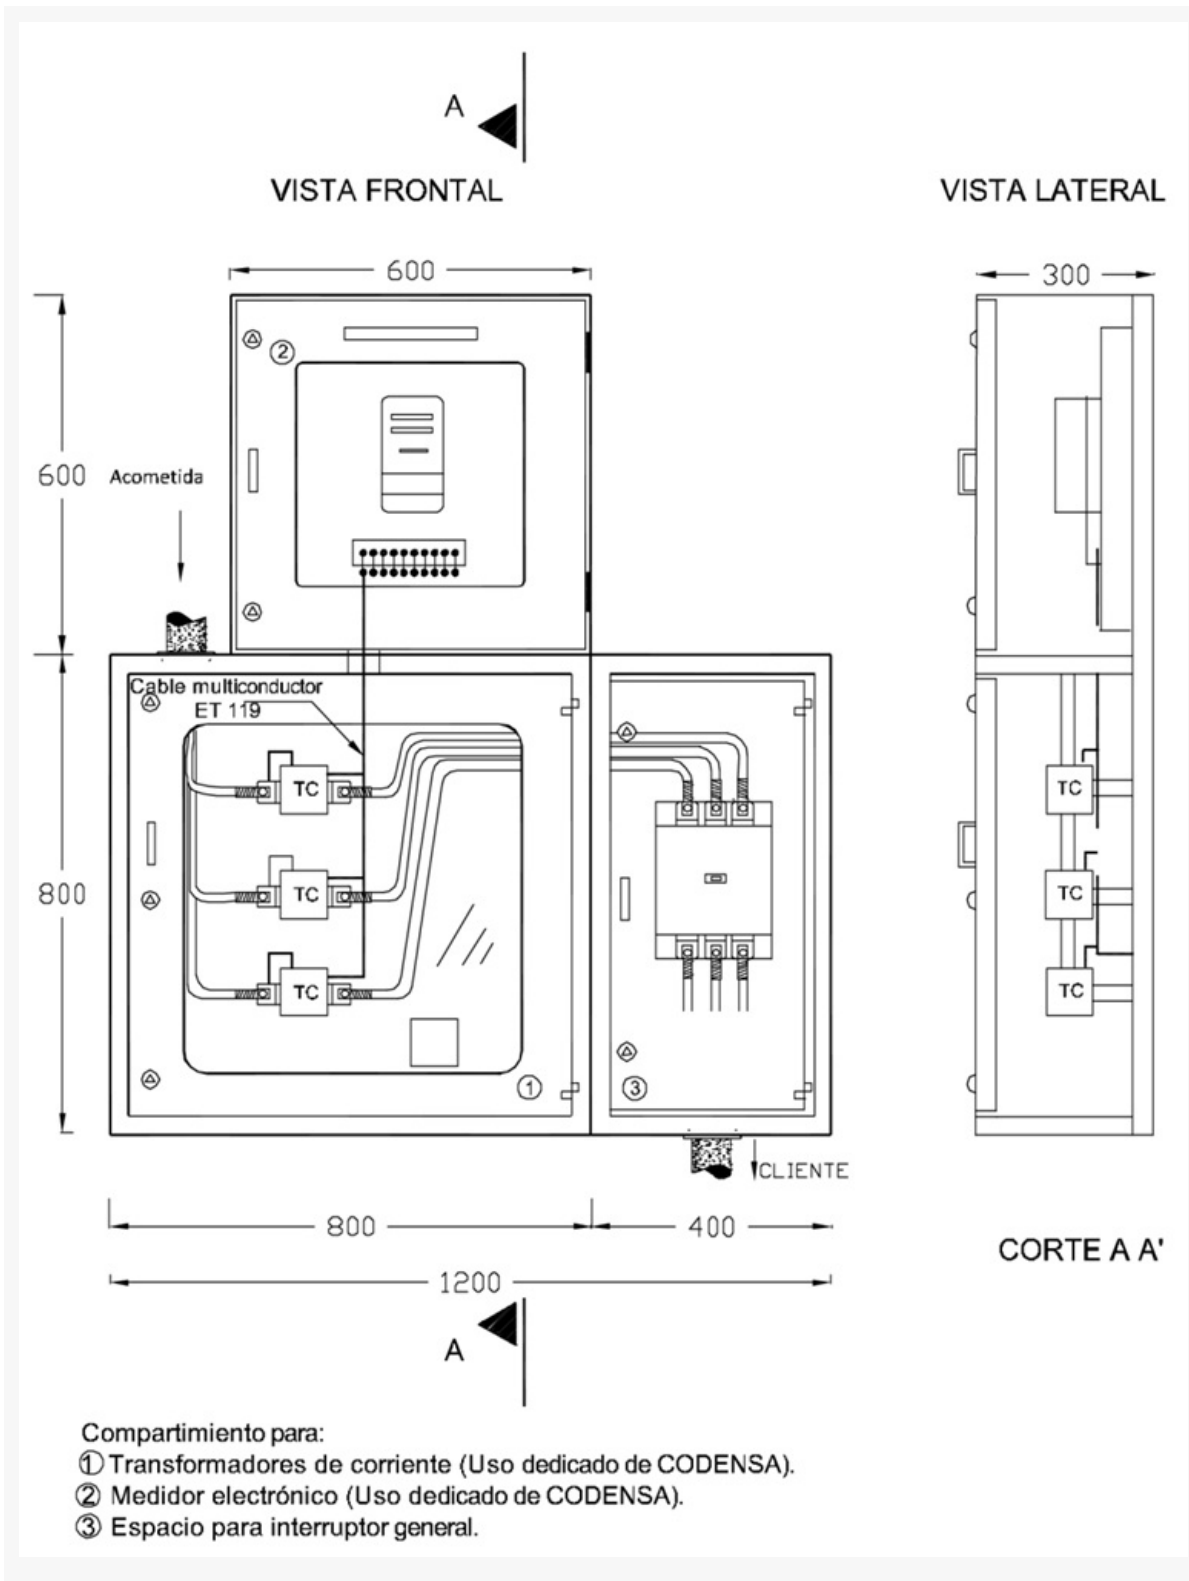


ALTERNATIVA 2

VISTA SUPERIOR

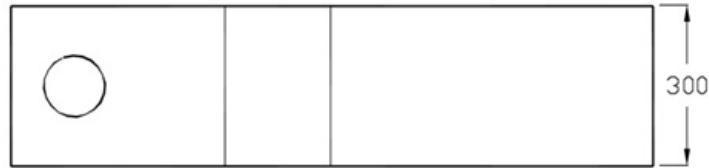


VISTA FRONTAL

ACOMETIDA DE B.T.

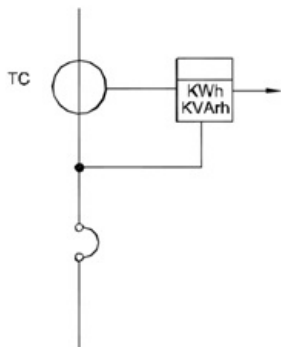

USUARIO

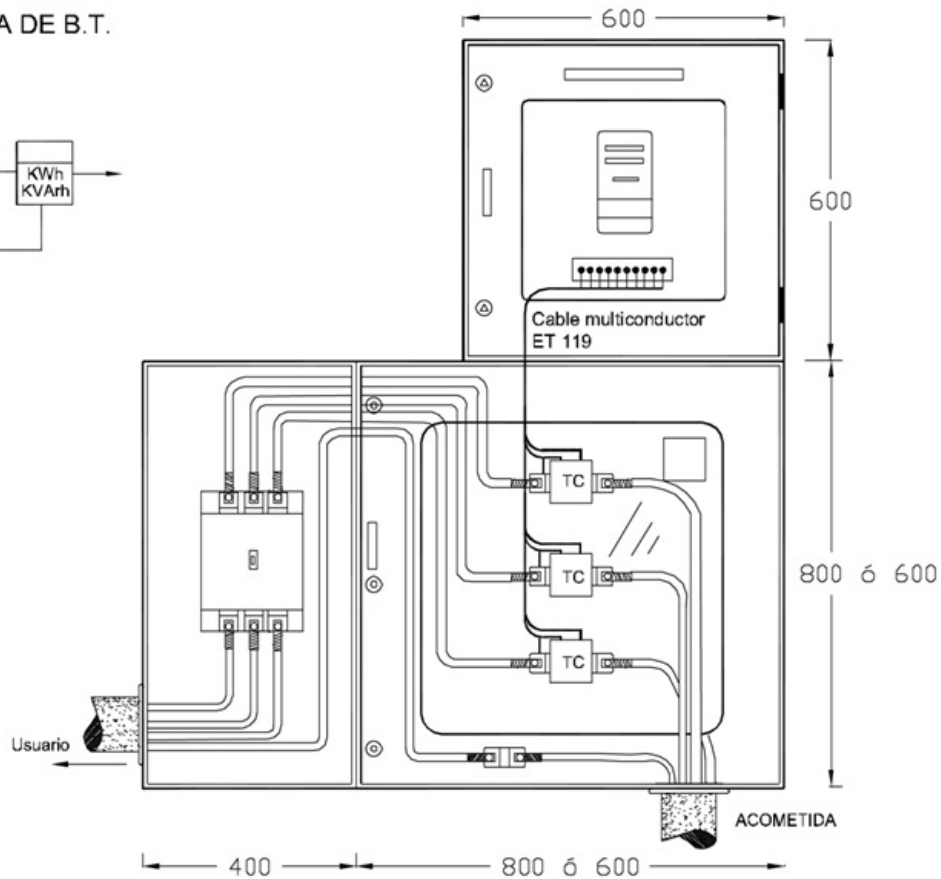

NOTAS:

- 1- Dimensiones en mm.
- 2- El ensamble corresponde a: una caja para el medidor electrónico, una caja para transformadores de corriente y un compartimiento para totalizador.
- 3- Puede instalarse empotrado o sobrepuesto.