

# AE319 Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente


## NORMA TÉCNICA

<b>Elaborado por:</b> DPTO NORMAS	<b>Revisado por:</b> DPTO D, N y R
<b>Revisión #:</b> AE319	<b>Entrada en vigencia:</b> 26-11-2009



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

### ALTERNATIVA 3

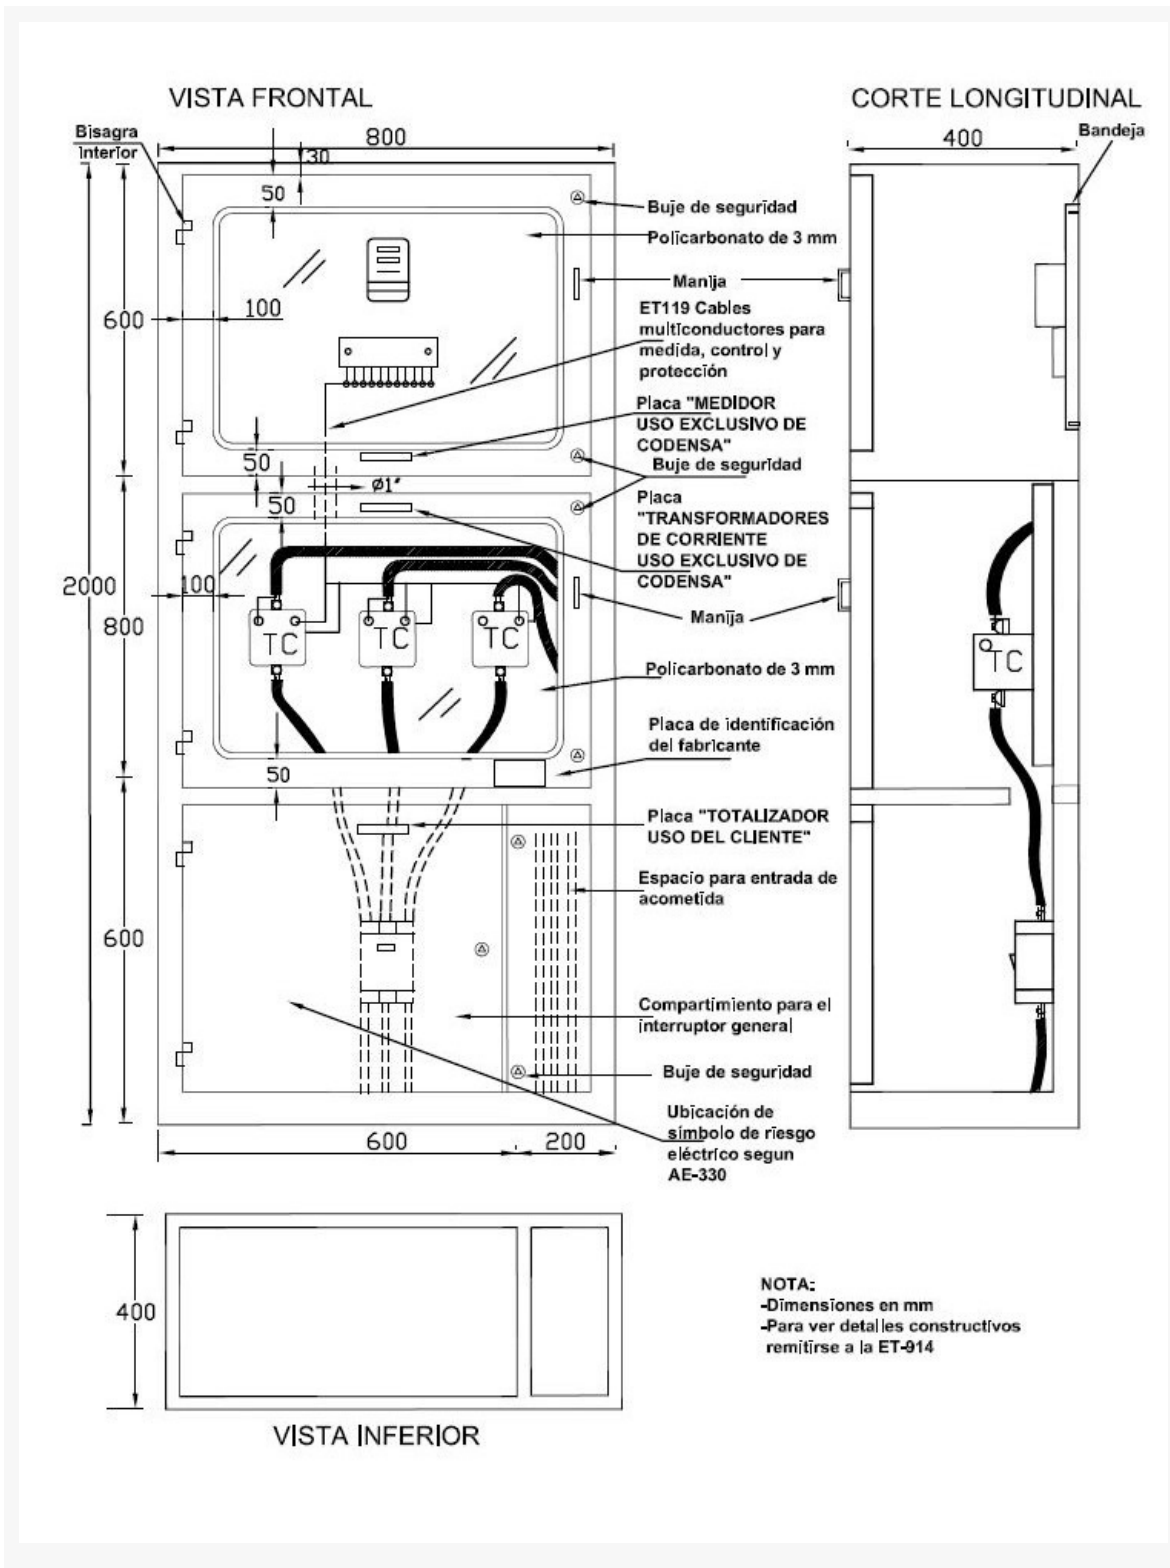

### ALTERNATIVA 4

