

AE320 Armario para instalación de equipo de medida y transformadores de corriente


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DPTO NORMAS	G.V.
Revisión #:	Entrada en vigencia:
AE320	07-05-2001



Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>



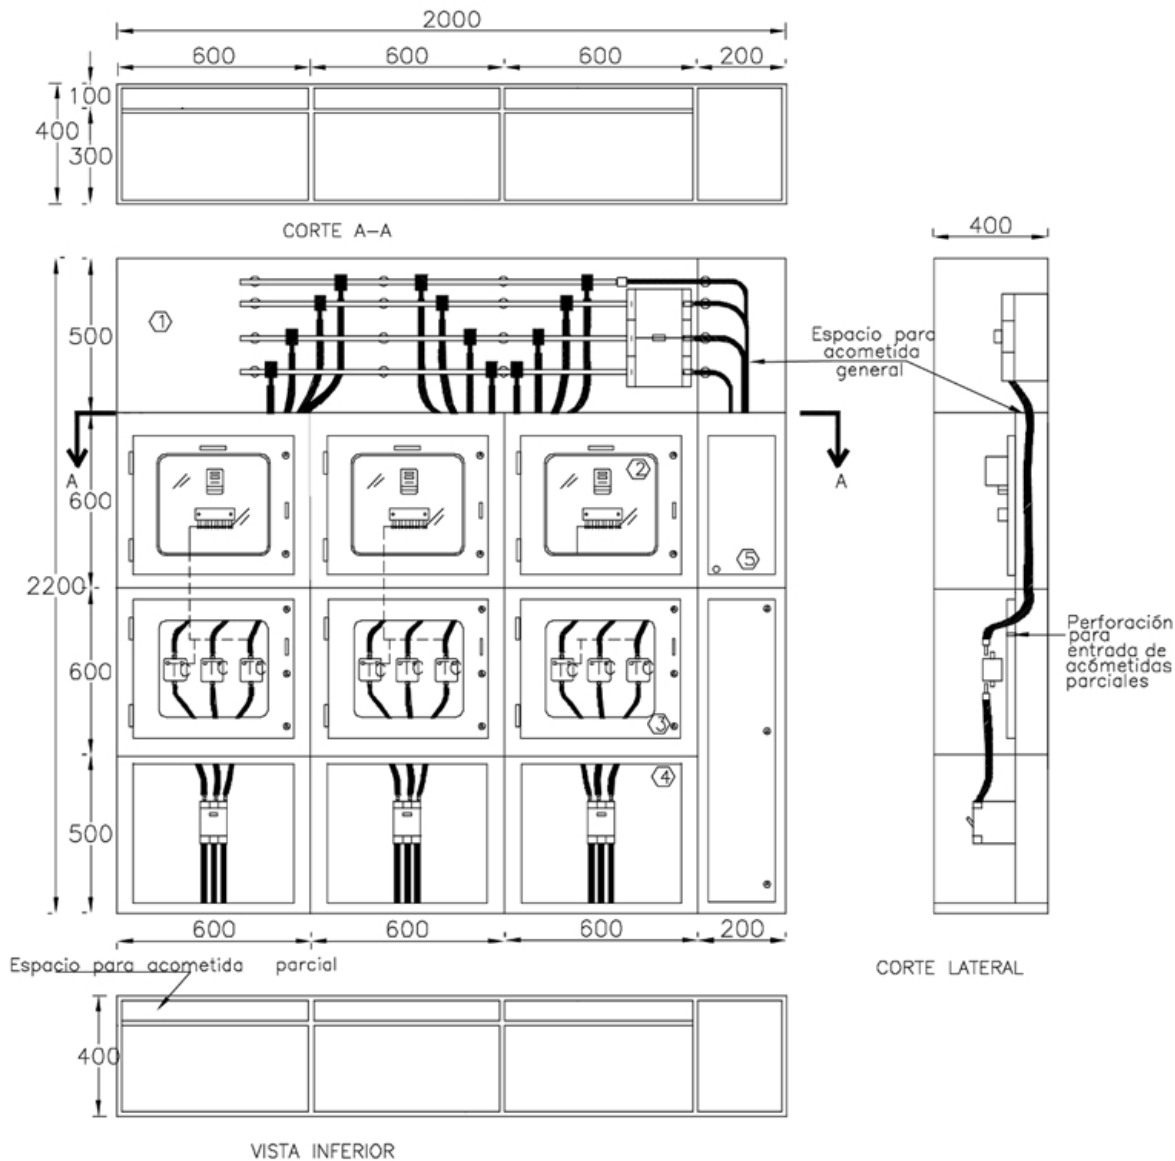

NOTAS:

- 1-Dimensiones mm.
- 2-Armario para inmuebles con cargas contratadas totales menores a 300kW, cuentas individuales hasta 75kW y calibres 4/0 AWG

COMPARTIMENTOS:

- ① Para totalizador y barraje (Uso exclusivo de CODENSA)
- ② Para equipo de medida (Uso exclusivo de CODENSA)
- ③ Para transformadores de corriente (Uso exclusivo de CODENSA)
- ④ Para protecciones parciales
- ⑤ Para entrada de acometida general