


CTS523 Centro de transformación de pedestal. Obra civil

NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
DISEÑO DE LA RED	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
CTS523	04/10/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

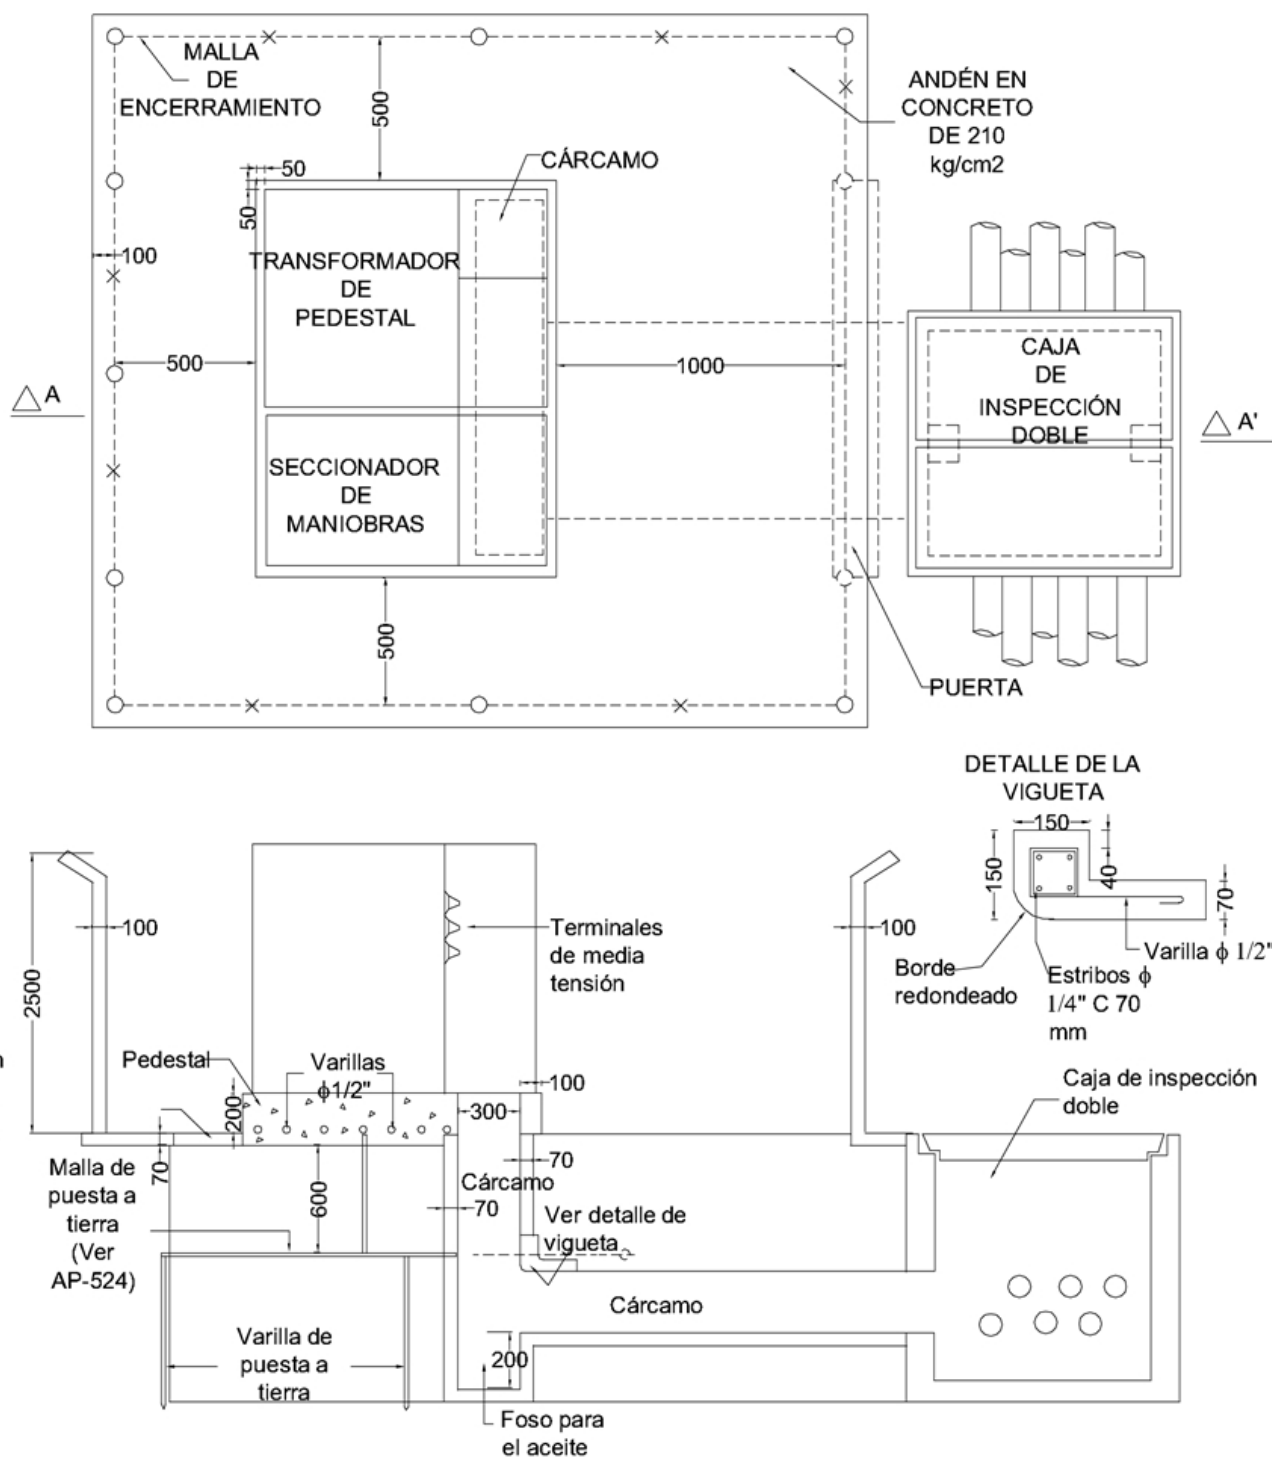

NOTAS:

- Las dimensiones están dadas en mm y los diámetros en pulgadas.
- El andén se extiende 10 cm por fuera de la malla de encerramiento.
- Las dimensiones del andén de concreto deben considerarse como valores mínimos.
- Los transformadores tipo pedestal únicamente aplican para los casos que el tercero construya su propia infraestructura.
- Para proyectos nuevos de la red de uso general de CODENSA no se permiten transformadores tipo pedestal.