

## LA671 Red Aislada - Estructuras Básicas 34,5 kV

NORMA TÉCNICA




Elaborado por:	Revisado por:
Dpto Desarrollo, Normas y Reglamentaciones	Dpto Desarrollo, Normas y Reglamentaciones
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LA671	06/03/2020




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en http://likinormas.micodensa.com/



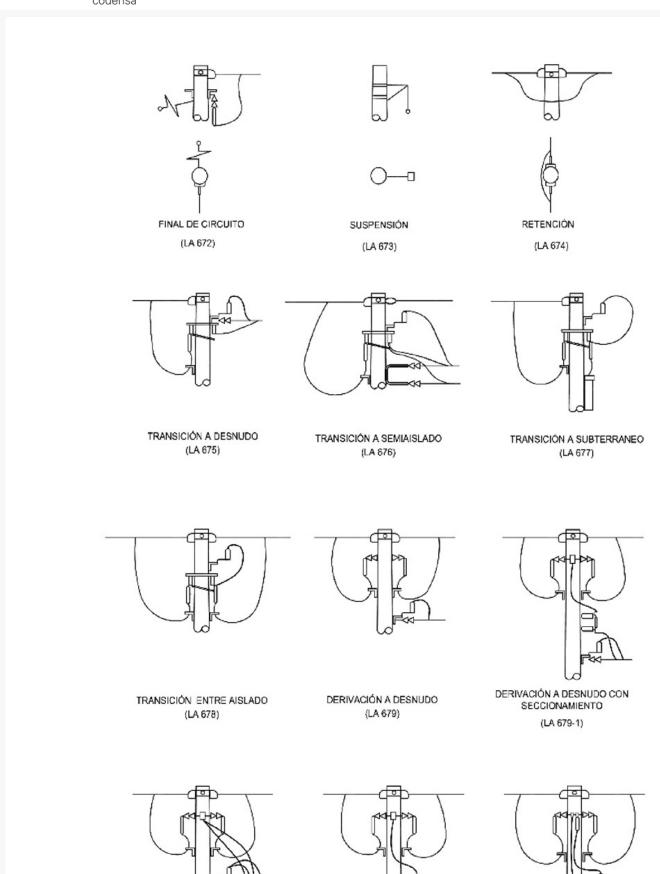












DERIVACIÓN A SEMI AISLADO (LA 680)

DERIVACIÓN A SEMI AISLADO CON SECCIONAMIENTO (LA 680-1)

DERIVACIÓN A SUBTERRANEO (LA 681)









DERIVACIÓN A SUBTERRANEO CON SECCIONAMIENTO (LA 681-1)

DERIVACIÓN A AISLADO (LA 682)


DERIVACIÓN A AISLADO CON SECCIONAMIENTO (LA 682-1)







MONTAJE DE SECCIONALIZADOR (LA 684)



DOBLE CIRCUITO (LA 685)

