

ET-AT932 Cajas prefabricadas con tapa, elaboradas con materiales poliméricos

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA



Elaborado por: Diseño de la Red	Revisado por: Diseño de la Red
Revisión #: ET-AT932	Entrada en vigencia: 04/01/2019



-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

1. OBJETO

Establecer las características, requisitos y ensayos técnicos que deben cumplir las cajas y tapas poliméricas, para ser usadas en subestaciones de alta y **media** tensión.

2. ALCANCE

Esta **especificación técnica** se aplicará en todas las cajas poliméricas para subestaciones A.T y M.T que adquiera ENEL-CODENSA.

La instalación de estas cajas y tapas está prevista para zonas de tráfico vehicular pesado ocasional, en contacto moderado con agentes químicos.

3. CONDICIONES DE SERVICIO

Las cajas y tapas poliméricas en subestaciones A.T y M.T, serán empleadas a la intemperie bajo las siguientes condiciones:

CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Altura sobre el nivel del mar	Desde 2900 a los 600 m.s.n.m.
Ambiente	Tropical
Humedad relativa	Desde 100% al 20%
Temperatura máxima y mínima	+45 °C y -5 °C respectivamente
Temperatura promedio	14 °C
Polución	Alta con productos de combustión y altamente contaminada por otros agentes.
Temperatura y radiación solar	Alta teniendo en cuenta las diferentes áreas de Bogotá y Cundinamarca
Tráfico	Tráfico vehicular pesado no deliberado ocasional
Contacto con agentes químicos	Moderado
tensión nominal	220V, 11.400 V, 13.200 V, 34.500V
Tensión Máxima	35.000 V
Frecuencia del sistema	60 Hz

4. SISTEMA DE UNIDADES

Todos los documentos tanto de la propuesta como del contrato de suministro, deben expresar las cantidades numéricas en unidades del **Sistema** Internacional (SI). Si el oferente utiliza en sus libros de instrucción, folletos o dibujos, unidades en sistemas diferentes, debe hacer las conversiones respectivas.

5. NORMAS DE FABRICACIÓN Y PRUEBAS

NORMA	DESCRIPCION
ANSI/SCTE 77- 2017	Specifications for Underground Enclosure Integrity
ASTM D543-14	Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents
ASTM D570-98 (2010)	Standard Test Method for Water Absorption of Plastics
ASTM D635-06	Standard Test Method for Rate of Burning and/or Extent and Time of Burning Plastics in a Horizontal Position
ASTM D2444-99 (2010)	Standard Test Method for Determination of the Impact Resistance of Thermoplastic Pipe and Fittings by Means of a Tup (Falling Weight)
ASTM G154-12	Standard Practice for Operating Fluorescent Light Apparatus for UV Exposure of Nonmetallic Materials
ASTM C1028-07	Standard Test Method for Determining the Static Coefficient of Friction of Ceramic Tile and Other Like Surfaces by the Horizontal Dynamometer Pull-Meter Method
ASTM D883	Terminology Relating to plastics

Pueden emplearse otras normas internacionalmente reconocidas, equivalentes o superiores a las aquí señaladas, siempre y cuando se ajusten a lo solicitado en la presente [especificación técnica](#).

Las normas citadas en la presente especificación (o cualquier otra que llegase a ser aceptada por ENEL-CODENSA.) se refieren a su última revisión.

6. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARTICULARES

Las cajas y tapas poliméricas para subestaciones A.T y M.T, estarán construidas con materiales que cumplan los siguientes requisitos:

- Resistencia a reactivos químicos
- Resistencia al efecto de la radiación UV. (Tapa)
- Resistencia absorción de agua
- Retardante a la llama
- Alta resistencia a la tracción y a la flexión.
- Rigidez dieléctrica elevada Mayor o igual a mayor a 100 Mega-Ohmios
- Resistente a Impactos
- Tapa Resistente al deslizamiento
- Debe ser libre de [mantenimiento](#).
- No debe contener elementos que sirvan de alimento o permitan ser atacadas por microorganismos.
- [vida útil](#) igual o mayor a 25 años.

7. FABRICACIÓN DE LAS TAPAS Y CAJAS

Las cajas y tapas deberán ser fabricadas en materiales Poliméricos, con Medidas externas de 36cm x 36cm de ancho x 38cm de alto indicadas en el numeral 8.0 Parámetros geométricos, Ideal para tráfico pesado ocasional.

Cada elemento (caja y/o tapa), no podrán superar los 25 Kilogramos de peso.

La caja y la tapa, deberán ser productos monolíticos.

No se permite [material](#) en metal, ni concreto, ni derivados de arcillas. Sólo materiales Poliméricos. (Aplica también para los refuerzos)

Las tapas podrán traer refuerzos en la parte inferior del mismo [material](#).

La tapa deberá llevar en la parte frontal en bajo relieve el texto "NO RECICLABLE". El texto deberá ser legible a una altura de 1.60 m.

El proveedor debe garantizar el [sistema](#) de aseguramiento de la tapa a la caja, evitando que la tapa se salga de su lugar por flotación o aplastamientos.



La caja será perforada en terreno, con campana de freno (3/4", 1" y 1"½) para que los tubos metálicos no se resbalen y entren a la caja, la caja debe incluir un terminal de frenado que no permita el ingreso del tubo a la caja. Hará parte del suministro la herramienta para hacer la perforación de la caja por cada 100 cajas entregadas.



El suministro de campanas elemento de perforación, serán a solicitud de Enel-Codensa.

Se debe incluir capacitación en Bogotá sobre el armado y perforación del [producto](#) en caso de ser necesario.

8. PARÁMETROS GEOMÉTRICOS

Las cajas y tapas poliméricas para subestaciones de A.T y M.T, serán de la forma y dimensiones que se muestran en las siguientes figuras.

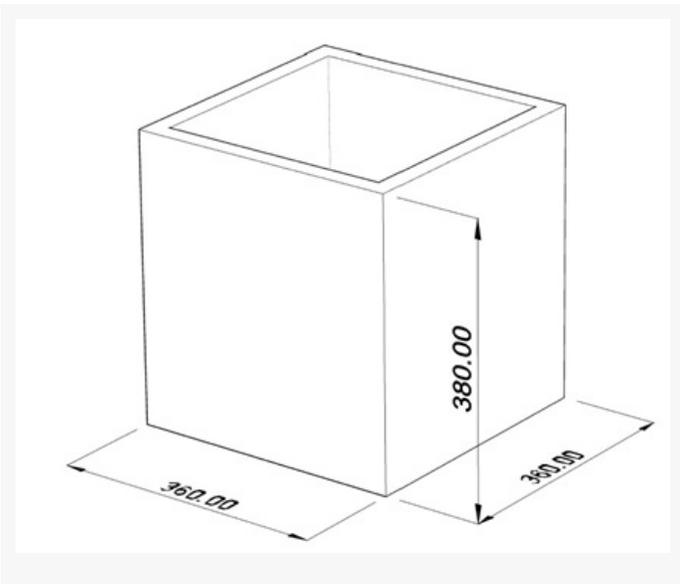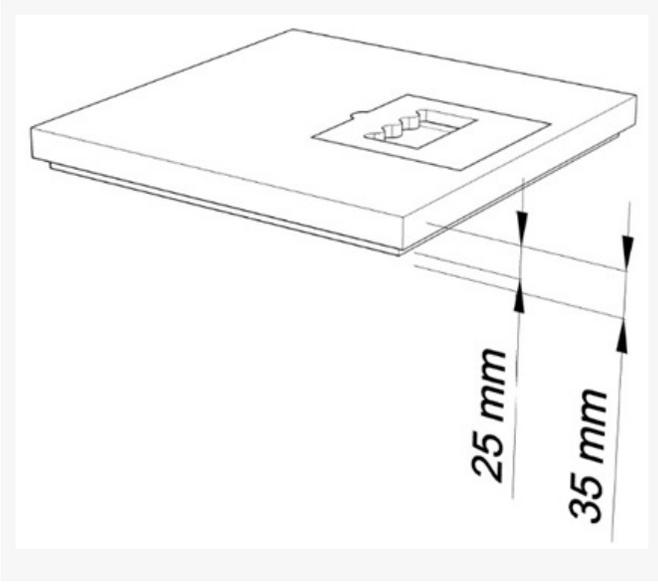

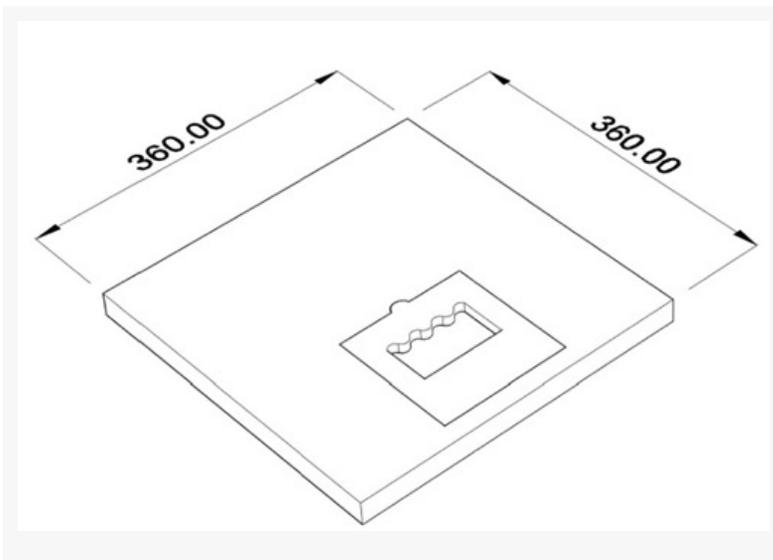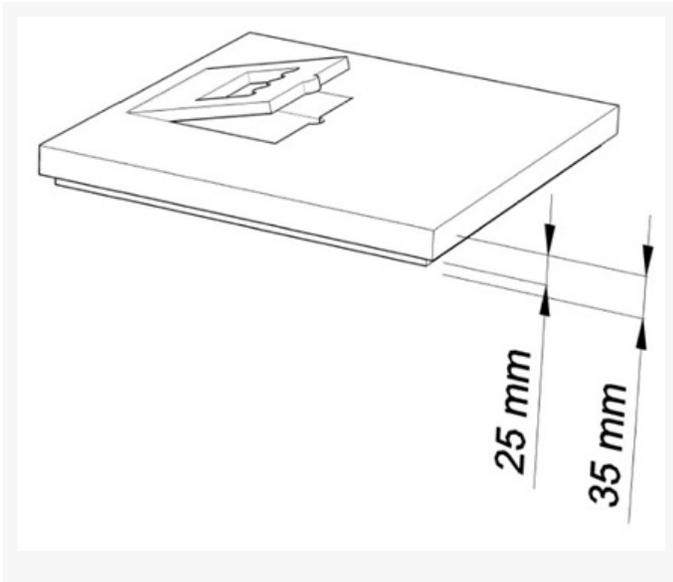

9. PRUEBAS DE LABORATORIO

9.1 PRUEBAS TIPO

9.1.1 Prueba de Carga Estructural ANSI/SCTE 77- 2017

Requerimientos de Carga (Tier 15)		
Vertical	Carga de Diseño	66.7 KN
	Carga de Prueba	100.1 KN
Lateral	Carga de Diseño	38.3 KN
	Carga de Prueba	57.5 KN

Criterios de Aceptación

Prueba de carga estructural	Máxima deflexión vertical en la carga de diseño	Desviación lateral máxima en la carga de diseño
Prueba de carga lateral	N/A	21 milímetros por metro de longitud promedio de pared
Prueba de carga vertical	13 milímetros	21 milímetros por metro de longitud promedio de pared
Prueba de carga vertical de la cubierta	13 milímetros	N/A

El procedimiento de los ensayos de **carga** estructural para **carga** de diseño y prueba, se encuentran descritos en la norma ANSI/SCTE 77- 2017.

9.1.2 Resistencia a impactos mecánicos - ASTM D2444

En la norma ANSI/SCTE 77 2017, se indica que la tapa deberá soportar un impacto de 95 Nm (70Lb/pie) acorde a la norma ASTM D2444.

La prueba se realiza sobre la tapa, en una superficie plana y rígida, como una placa de hormigón o de acero.

9.1.3 Resistencia al deslizamiento – ASTM C1028-06

El coeficiente estático de fricción de esta superficie debe ser de un mínimo de 0.50 según lo determinado en ASTM 1028-06 Sección 8.

9.1.4 Resistencia a la degradación UV – ASTM G-154

La tapa deberá presentar resistencia a la degradación producida por la exposición de rayos ultravioleta.

Cupones de **material** con las mismas dimensiones que los cupones de control se medirán, pesarán y probarán de acuerdo con ASTM G154, durante 1000 horas para simular la radiación solar directa UV.

Se deberá conservar mínimo el 75% de los valores de **carga** de diseño y deflexión y no presentar variación del 2% en el peso.

9.1.5 Resistencia a agentes químicos – ASTM D543 - ANSI/SCTE 77- 2017

Cupones de **material** con las mismas dimensiones que los cupones de control, se medirán, pesarán y probarán de acuerdo con ASTM D543, los cuales serán expuestos con los reactivos químicos de la siguiente tabla:

Reactivo / Concentración en agua de la norma ANSI/SCTE 77- 2017.

Reagent	Concentration in water solution
Sodium Chloride	5%
Sulfuric Acid	0.1N
Sodium Carbonate	0.1N
Sodium Sulfate	0.1N
Hydrochloric Acid	0.2N
Sodium Hydroxide	0.1N
Acetic Acid	5%
Kerosene	Per ASTM D3699, Type K1
Transformer Oil	Per ASTM D3487, Type II
Magnesium Chloride	5%

Se deberá conservar mínimo el 75% de los valores de **carga** de diseño y deflexión y no presentar variación del 2% en el peso.

9.1.6 Resistencia a la absorción de humedad – ASTM D570

Cupones de **material** con las mismas dimensiones que los cupones de control, se medirán, pesarán y probarán de acuerdo con ASTM D570, Secciones 6, 7.1 y 7.5, durante la prueba de 24 horas y para la prueba de ebullición.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

Se deberá conservar mínimo el 75% de los valores de **carga** de diseño y deflexión y no presentar variación del 2% en el peso.

9.1.7 Retardancia a la llama ASTM D635

Al colocar la llama en un extremo de una **muestra** de **material** de la tapa de 25 mm x 125 mm, la rata de propagación de la llama no debe ser mayor de 8 mm por minuto por cada 3 mm de espesor.

9.1.8 Verificación Dimensional y Visual

La verificación de las dimensiones se hará con los instrumentos de medida que den la aproximación requerida y calibrador para los espesores.

Durante la **inspección** visual, las cajas y tapas no deben presentar evidencias de agrietamiento transversal o longitudinal, rotura, laminación o desmoronamiento al igual que desprendimiento de las paredes.

No se aceptarán tapas y cajas con resanes, cuando la profundidad sea igual al espesor de pared del **producto**.

9.2 PRUEBAS DE RUTINA

El proveedor realizará las pruebas establecidas en el numeral 9.1.8

9.3 PRUEBAS DE RECEPCIÓN

En la recepción del **material**, se realizarán las pruebas definidas en los numerales 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3 y 9.1.8

Las pruebas mecánicas se realizarán en la primera recepción por contrato y al cumplir el 50% de la cantidad total a suministrar.

10. ENSAYOS DE LABORATORIO

El registro completo de los ensayos debe estar disponible para ENEL-CODENSA., durante el tiempo que dure la fabricación y por los dos años siguientes a su terminación.

Todos los ensayos descritos en esta especificación se deben realizar por parte del fabricante y se deben entregar a Enel-Codensa, los cuales no podrán tener más de 2 años de vigencia a partir del inicio de licitación.

Los laboratorios destinados a la ejecución de las pruebas tipo, deberán ser laboratorios reconocidos y/o acreditados a nivel nacional.

Para la ejecución de las pruebas de recepción, los laboratorios no requieren **acreditación**.

11. MARCAS

Todas las tapas deberán llevar, en forma clara una leyenda en bajo relieve la siguiente información:

- Palabra NO RECICLABLE
- Palabra BOG-CUN
- Nombre o razón social del fabricante
- Peso máximo **carga** soportada en kg en el cuerpo de la tapa y la caja.
- Fecha de fabricación, día mes año.
- Peso de la tapa kg
- Peso de la caja kg
- Peso total kg
- No. Contrato u orden de compra

12. REQUISITOS DE LAS OFERTAS

La oferta **técnica** deberá entregarse en medio magnético. El oferente deberá incluir con su propuesta la siguiente información:

- Relación de los bienes cotizados.
- Información del oferente, relación de clientes, evidencia de su capacidad **técnica** y experiencias relacionadas con los materiales y/o equipos cotizados.
- Listado de normas técnicas aplicables a los bienes cotizados.
- Planilla de características técnicas garantizadas indicada en el anexo1, la cual deberá ser diligenciada completamente por el oferente. Esta planilla debe entregarse en formato Excel y por ningún motivo debe ser modificada, ya que puede ser causal de rechazo para la oferta.
- Catálogos originales, completos y actualizados, que contengan características técnicas principales correspondientes a los bienes cotizados en la planilla de características técnicas garantizadas.

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.

- Protocolos de pruebas de acuerdo con las normas indicadas en esta especificación en laboratorios acreditados. En tales protocolos se deberán anotar las fechas de fabricación y de realización de las pruebas, para permitir la verificación de las características técnicas garantizadas. Así mismo las fotocopias de los certificados de laboratorios internacionales cuando las pruebas deban ser hechas fuera del país.
- El oferente adjuntará con su propuesta el certificado del [sistema de calidad](#) (ISO 9001).
- Los oferentes deberán ofrecer una garantía absoluta de sus productos de por lo menos dos (2) años.
- Información adicional que considere aporta explicación a su diseño (dibujos, detalles, características de operación, dimensiones y pesos de los materiales ofertados).
- Relación de las excepciones de carácter exclusivamente técnico de la oferta, respecto a los bienes solicitados. Si la oferta no presenta excepción, esto se indicará expresamente.

Enel-Codensa. Podrá descartar ofertas que no cumplan con las anteriores disposiciones, sin expresión de causa ni obligación de compensación.

13. SUMINISTRO Y RECEPCION CAJAS

13.1 TOLERANCIAS ACEPTADAS

Se acepta una tolerancia en la longitud, ancho y alto de la tapa y el marco de ± 3 milímetros. (Externa)

13.2 RECEPCIÓN DE CAJAS Y TAPAS

Para llevar a cabo las labores de [inspección](#) y recepción de tapas y cajas, se establece el siguiente plan de muestreo, determinado acorde al tamaño del [lote](#), el número de unidades a los cuales se les debe practicar la [inspección](#) visual y pruebas mecánicas de recepción, para la aceptación o rechazo:

INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL (Nivel de Inspección general II, NCA = 4%)

Tamaño del lote	Tamaño de muestra	Aceptación	Rechazos
2 - 25	3	0	1
26 - 90	13	1	2
91 -150	20	2	3
151-280	32	3	4
281-500	50	5	6
501-1200	80	7	8

PRUEBAS MECÁNICAS (Nivel de Inspección general S1, NCA = 4%)

Tamaño del lote	Tamaño de muestra	Aceptación	Rechazos
2-ago	2	0	1
sep-15	2	0	1
16-25	2	0	1
26-50	2	0	1
51-90	3	0	1
91-150	3	0	1
151-280	3	0	1
281-500	3	0	1
501-1200	5	0	1

13.3 MOTIVOS DE RECHAZO

El incumplimiento a cualquiera de los requisitos establecidos en la [especificación técnica](#), será causal de rechazo para el [producto](#).

14. GARANTÍA DE FÁBRICA

-Estos documentos tienen derechos de autor. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA DE CODENSA. Artículo 29 del Decreto 460 de 1995.



codensa

Enel-Codensa requiere como mínimo, un período de garantía de fábrica de veinticuatro (24) meses, a partir de la entrega de los bienes.

15. INSPECCIÓN EN FÁBRICA

El valor de las pruebas y ensayos debe incluirse en los precios cotizados en la propuesta. ENEL-CODENSA. Se reserva el derecho de descartar las propuestas que no ofrezcan pruebas, o si las ofrecidas son consideradas insuficientes para garantizar la **calidad** de los dispositivos.

16. CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD

El oferente podrá adjuntar con su propuesta el **certificado de conformidad** de **producto** con **norma técnica**, expedido por una entidad autorizada por la ONAC- Organismo Nacional de **Acreditación** de Colombia

ANEXO 1. RELACIÓN DE LOS BIENES COTIZADOS

Código	Descripción	cantidad

ANEXO 2. TABLA DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GARANTIZADAS

ITEM	DESCRIPCION	SOLICITADO	OFERTADO
1	Proveedor	A especificar por el fabricante	
2	Fabricante	A especificar por el fabricante	
3	Pais del fabricante	A especificar por el fabricante	
4	Normas técnicas de diseño y pruebas	las indicadas en esta especificación	
5	Cumple con las dimensiones indicadas en la Especificación Técnica	SI	
6	Peso total (kg)	Máximo 25 kg por cada elemento	
7	Adjunta protocolos de la prueba Carga Estructural ANSI/SCTE 77- 2017	SI	
8	Adjunta protocolos de la prueba de Resistencia a impactos mecánicos - ASTM D2444-99	SI	
9	Adjunta protocolos de la prueba de Resistencia al deslizamiento – ASTM C1028-06	SI	
10	Adjunta protocolos de la prueba de resistencia a la degradación UV – ASTM G-154	SI	
11	Adjunta protocolos de la prueba de Resistencia a agentes químicos – ASTM D543	SI	
12	Resistencia a la absorción de humedad – ASTM D570	SI	
13	Retardancia a la llama ASTM D635, Sections 4, 5 and 6	SI	
14	Capas constructivas numeral 7:		
*	Incluye top coat ASTM- G154.	SI	
*	Incluye mantas de fibra de vidrio ANSI C136	SI	
*	Incluye resina de poliéster inyectada que elimina la exposición de fibras	SI	
15	Incluye muestra muestra física desde el borde mínimo 10 cm de largo x 6,0 cm de altura del corte de la tapa	SI	
16	Incluye foto microscopica ampliada que evidencie cada una de las capas de fabricación de la tapa	SI	
	Incluyen tornillos de cabeza perdible y tapon	SI	
17	Incluye marcación según numeral 12,1	SI (describir metodo)	
18	Vida útil (años)	minimo 25	
19	Garantía (años)	minimo 2	
RESULTADO DE EVALUACIÓN TÉCNICA			
20	Certificación de sistema de calidad	Entidad acreditadora	
		Número de acreditación	
		Fecha de aprobación (día/mes/año)	
		Vigencia	
		Adjunta el certificado (Si/No)	
21	Certificación con normas técnicas	Entidad acreditadora	
		Número de acreditación	
		Fecha de aprobación (Día/Mes/Año)	
		Vigencia	
		Norma técnica con la cual se certifica	
		Adjunta el certificado (Si/No)	
RESULTADO DE EVALUACIÓN REGULATORIA			
22	OBSERVACIONES		