

LA468 Red compacta 11.4 kv estructura en ángulo para dos circuitos


NORMA TÉCNICA

Elaborado por:	Revisado por:
Diseño de la Red	Diseño de la Red
Revisión #:	Entrada en vigencia:
LA468	20/04/2020




-Esta información ha sido extractada de la plataforma Likinormas de Codensa en donde se encuentran las normas y especificaciones técnicas. Consulte siempre la versión actualizada en <http://likinormas.micodensa.com/>

VISTA SUPERIOR

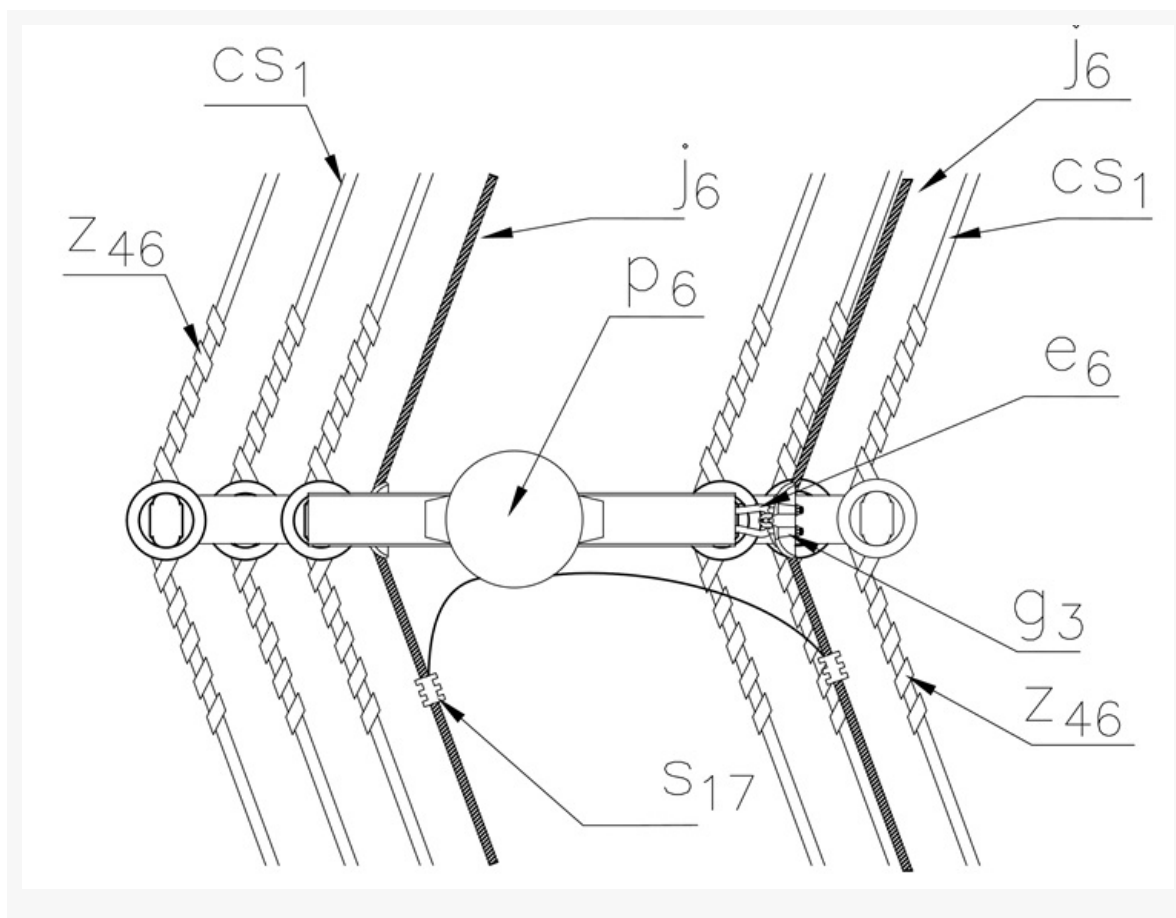

VISTA LATERAL

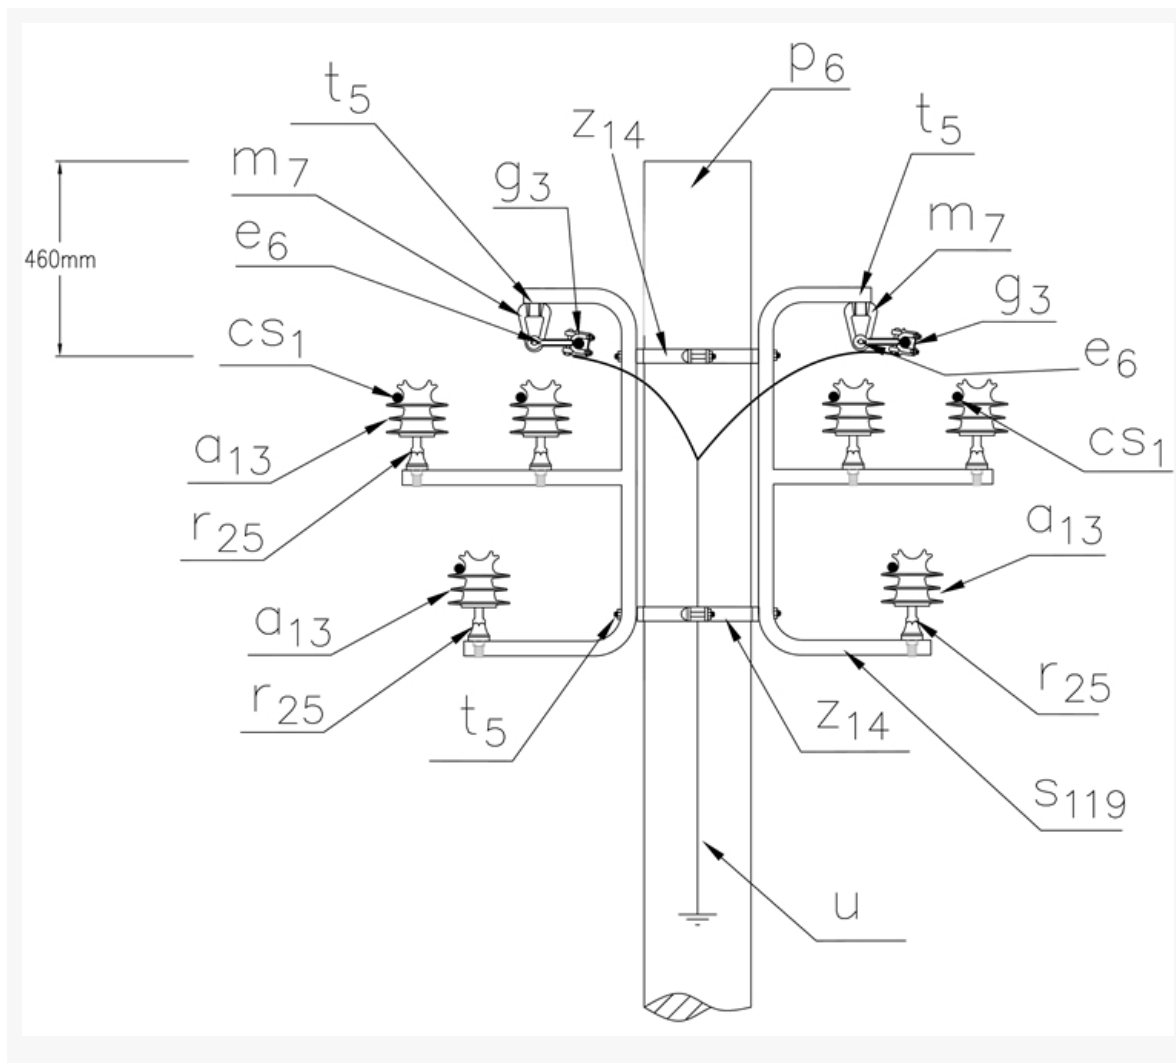

LISTA DE MATERIALES

SÍMB.	codensa CANT.	CÓDIGO	ESP. TÉCNICA	DESCRIPCIÓN
a13	6		E-MT-011	Aislador polimérico de pin ANSI 55-4
cs1		330015	GSCC021	Cable semiaislado AAC 95 mm ² 15 kV
e6	2	251492	ET366	Eslabón en U de 5/8"
g3	3		ET351	Grapa de suspensión de M. T.
j6		310410	E-MT-028	Cable de acero galvanizado 3/8"
m7	2	251362	ET454	Tuerca de ojo alargado 5/8"
p6	1	230966	GSS002	Poste de concreto de 12 m, 1 050 kg (1)
r25	6	201072	ET414	Portaislador para cruceta metálica MT 15 kV espigo 3/4 "
s17	2	274273	ET303	Conector de compresión de ranuras paralelas tipo 1
s119	2		ET444	Soporte Angular tipo 3-15 kV
t5	6	251363	ET456	Tornillo de carruaje 5/8" x 11/2 "
u1	1	201074	ET492	Kit de puesta a tierra MT en acero inoxidable
z14	2	274311	ET432	Abrazadera de dos salidas tipo 4, 200 mm (2)
z46	6		ET445	Amarre preformado para cable semiaislado 95 mm ²

ALTERNATIVAS:

- (1) Poste de fibra (ET205) o metálico (ET208). El poste que aparece en la lista es una referencia, consulte la norma (LA010-1) para su selección.
- (2) La abrazadera que aparece en la lista es una referencia, consulte la ET432 para su selección adecuada.

NOTAS:

- Esta estructura se utiliza para ángulos hasta de 60° interiores y exteriores.
- El mensajero se debe aterrizar aproximadamente cada 100 m de red compacta.
- Deben ubicarse espaciadores a una distancia máxima de 12 metros medidos desde el poste